


Pagrabstāva plāns

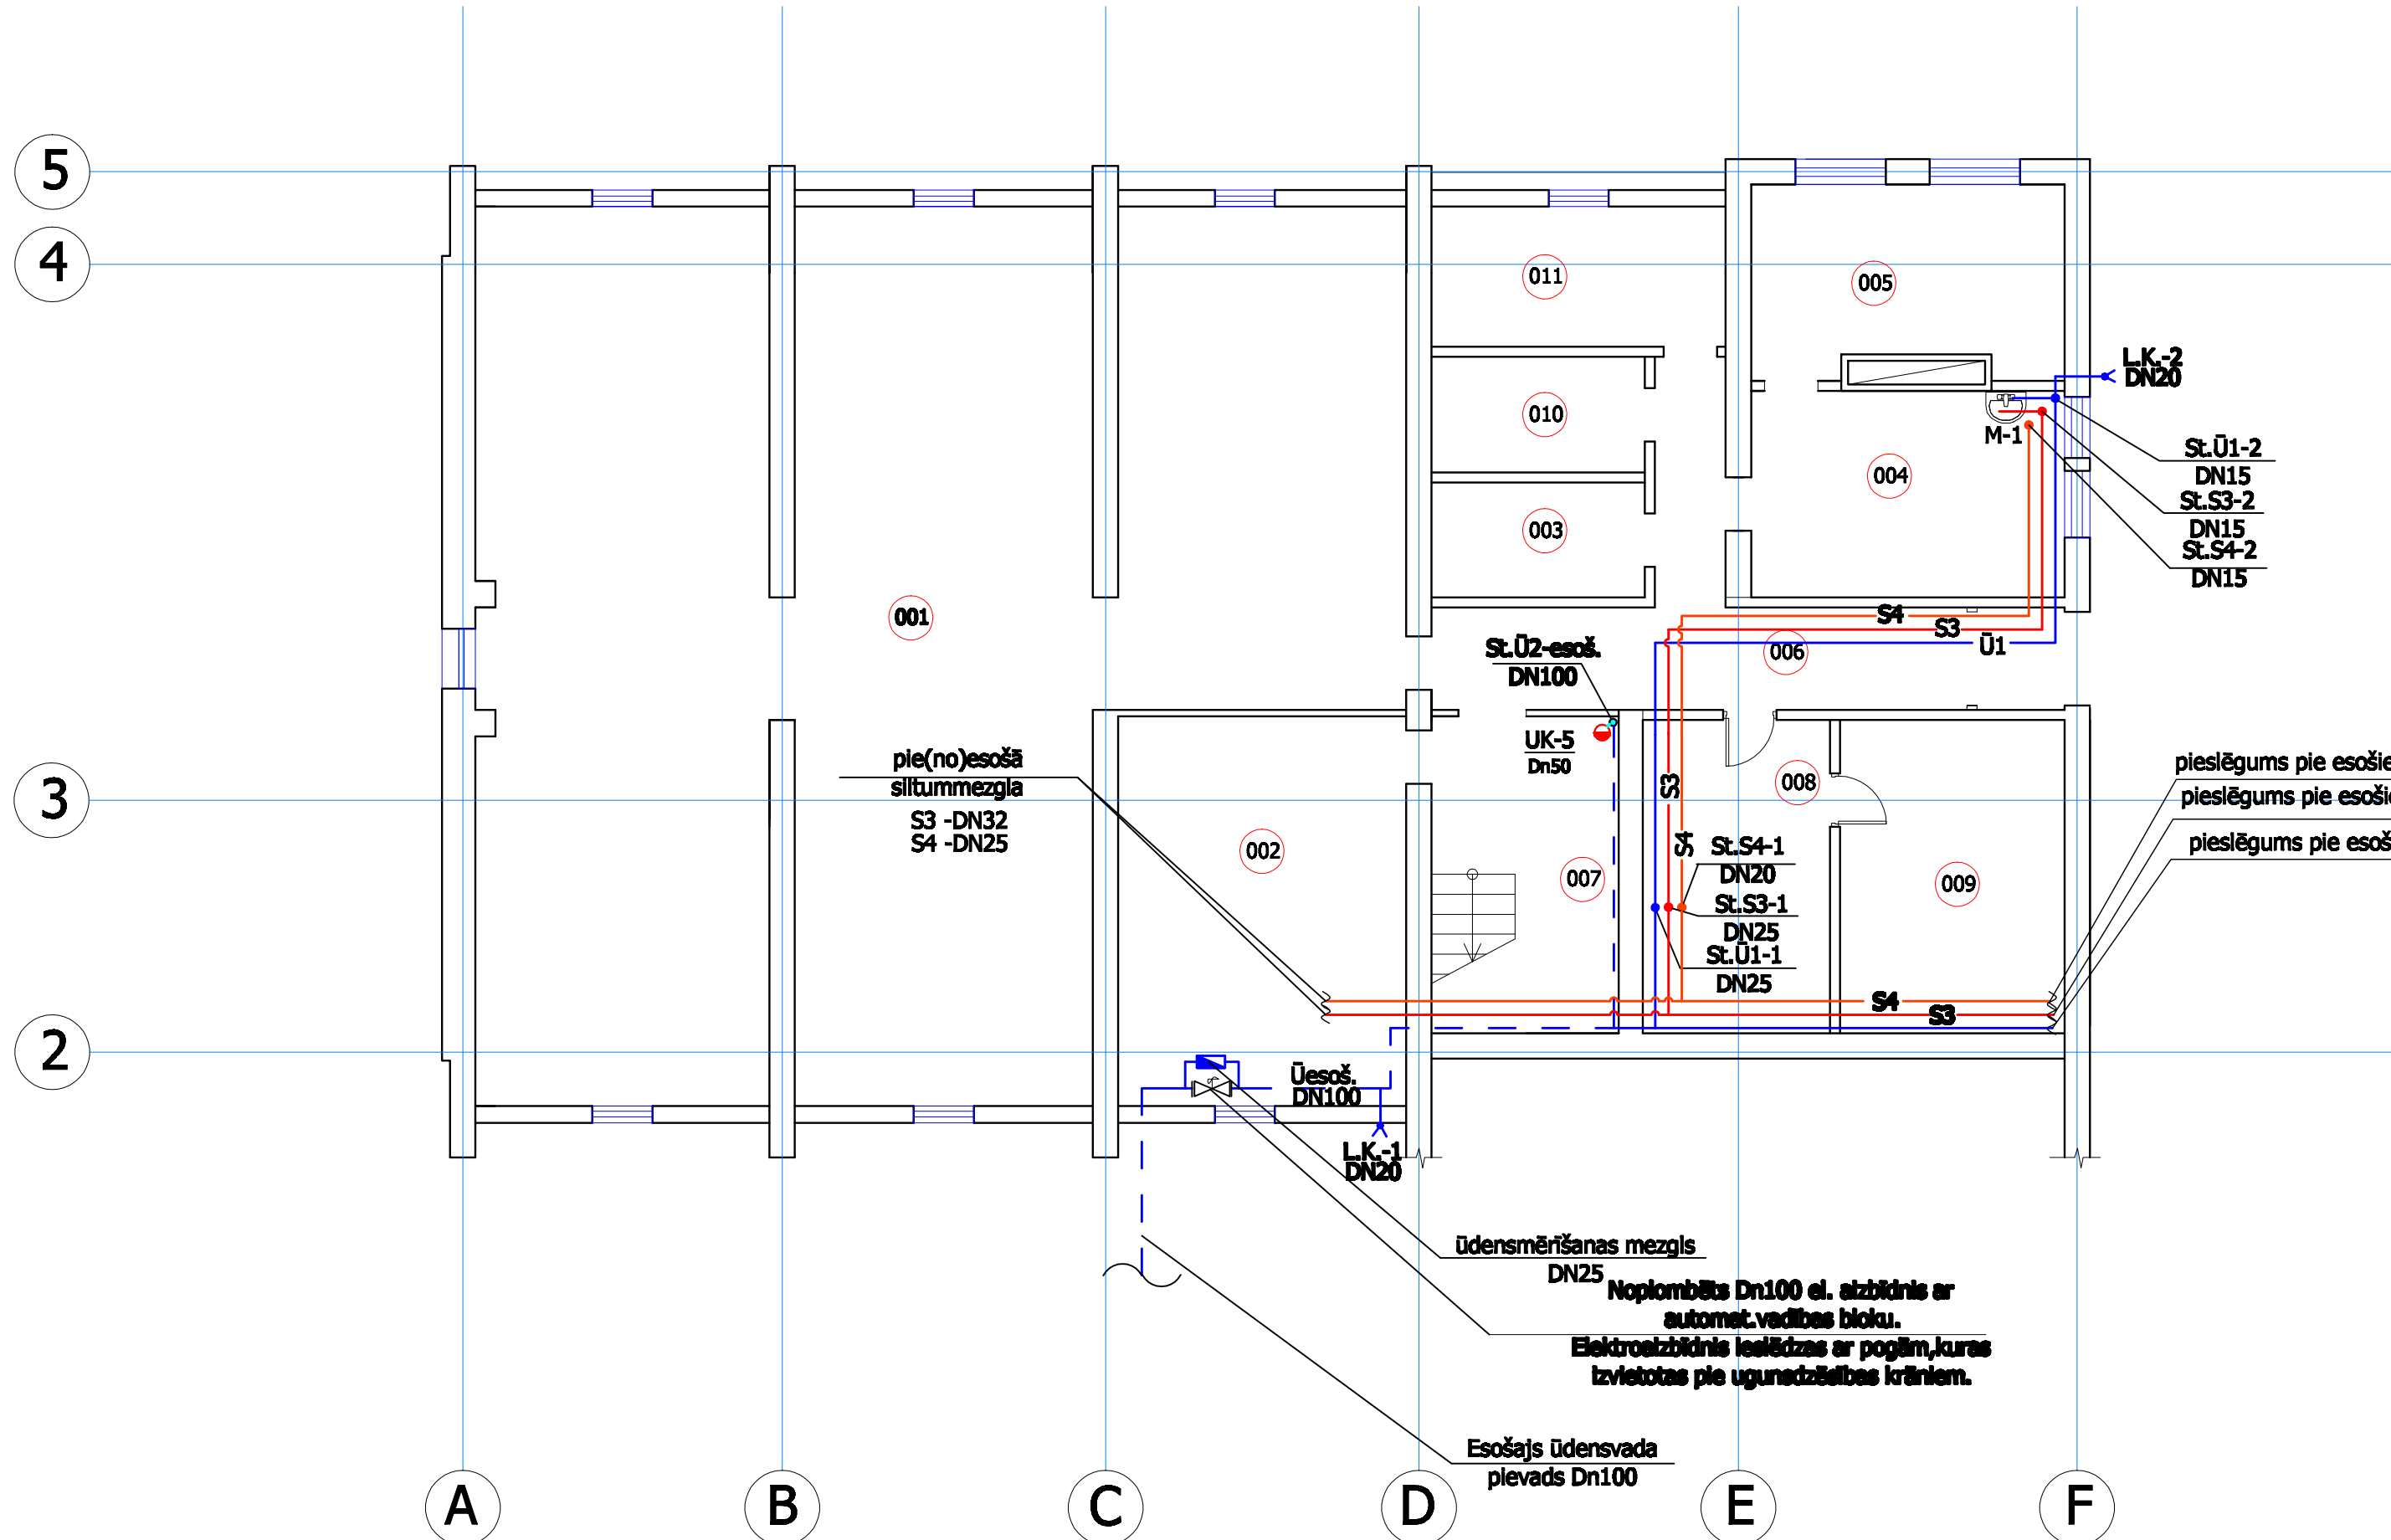


Pagrabstāva telpu eksplikācija


Nr.	Telpas nosaukums	Platība, m²
001	pagra	153.1
002	Istaba	25.1
003	Istaba	5.5
004	Istaba	14.5
005	Istaba	12.9
006	Istaba	19.8
007	Istaba	13.7
008	Istaba	13.1
009	Istaba	15.8
010	Istaba	5.5
011	Istaba	9.3

Kopā: 288.3

pieslēgums pie esošiem tīkliem DN25
pieslēgums pie esošiem tīkliem DN32
pieslēgums pie esošiem tīkliem DN32

C			
B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
▷ DARBA RASĒJUMS BŮVNICĒIBAI			
▷ IEPIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI			
AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŮVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>PROJECTĒTĀJS:</p>  </div> <div> <h1 style="margin: 0;">ENGINEERING UNION</h1> <p style="margin: 0;">PROJECTĒŠANAS BIROJS</p> </div> <div> <p style="margin: 0;">Atpūtas iela 2 Rīga , LV - 1002 Tālr.: 26392560</p> </div> </div> <hr style="border: 1px solid black; margin-top: 10px;"/> <p>PASŪTĪTĀJS:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <h2>SIA "UNIPROJEKTS"</h2> <p style="font-size: small;">Darza iela 24 Ikšķile, Ogres rajons , LV - 5052 Tālr.: 26327682</p> </div>			
BŪVOBJEKTS: <u>Raksturojums.</u> Sociālā dzīvojamā ēka Melioratoru ielā 1. Kusā, Aronas pagastā, Madonas novads		PASŪT. NR.	
RASĒJUMA NOSAUKUMS, MĒROGS <div style="float: right;">M 1:100</div> ŪDENSPAGĀDE. PAGRABSTĀVA PLĀNS.		DAĻA	ŪK
		STADIJA	TP
AMATS	VĀRDS. UZV.	PARAKSTS	DATUMS
Būvpr.d.vadītājs	J.TAPIĻINA		20.05.10
INŽENIERIS	K.TAPIĻINS		20.05.10
			FAILA NOS.
			RAS. NR.
			LAPAS NR.
			2

Ūdens mērīšanas mezgls DN25

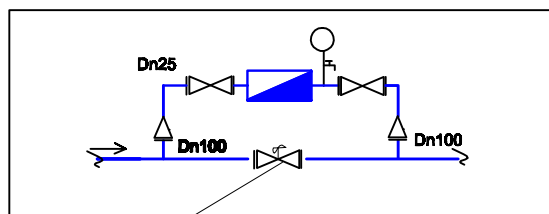

**Nopiombūts Dn100 el. aizbīdnis ar
automat.vadības bloku.
Elektroaizbīdnis iestādāms ar pogām,kuras
izvietotas pie ugunsdzēsības krāniem.**

Pieņemtie apzīmējumi

- U1** – Sadzīves ūdensvads
- U2** – Ugunsdzēsības ūdensvads
- S3** – Karstā ūdens apgādes sistēma
- S4** – Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvads
- Rm-1** – Roku mazgātne
- M-1** – Mazgātne
- K-1** – Klozetpods
- D-1** – Dūšas kabīne
- U-1** – Urīnāls

Pleziimes:

1. Plāni skatīt kopīgi ar aksonometriskajām shēmām.
2. Caurulvadu diametrus skatīt aksonometriskās shēmās.
3. Pēc montāžas darbiem caurulvadu ū1, S3, S4 pārkārt ar izoliāciju.
3. ūdensvada magistrāles paredzēts montēt ar kritumu 0.0005+0.002 uz tukšāšanas vai ielāšanas krānu pusī.