


KANALIZĀCIJAS K1 GARENPROFILS

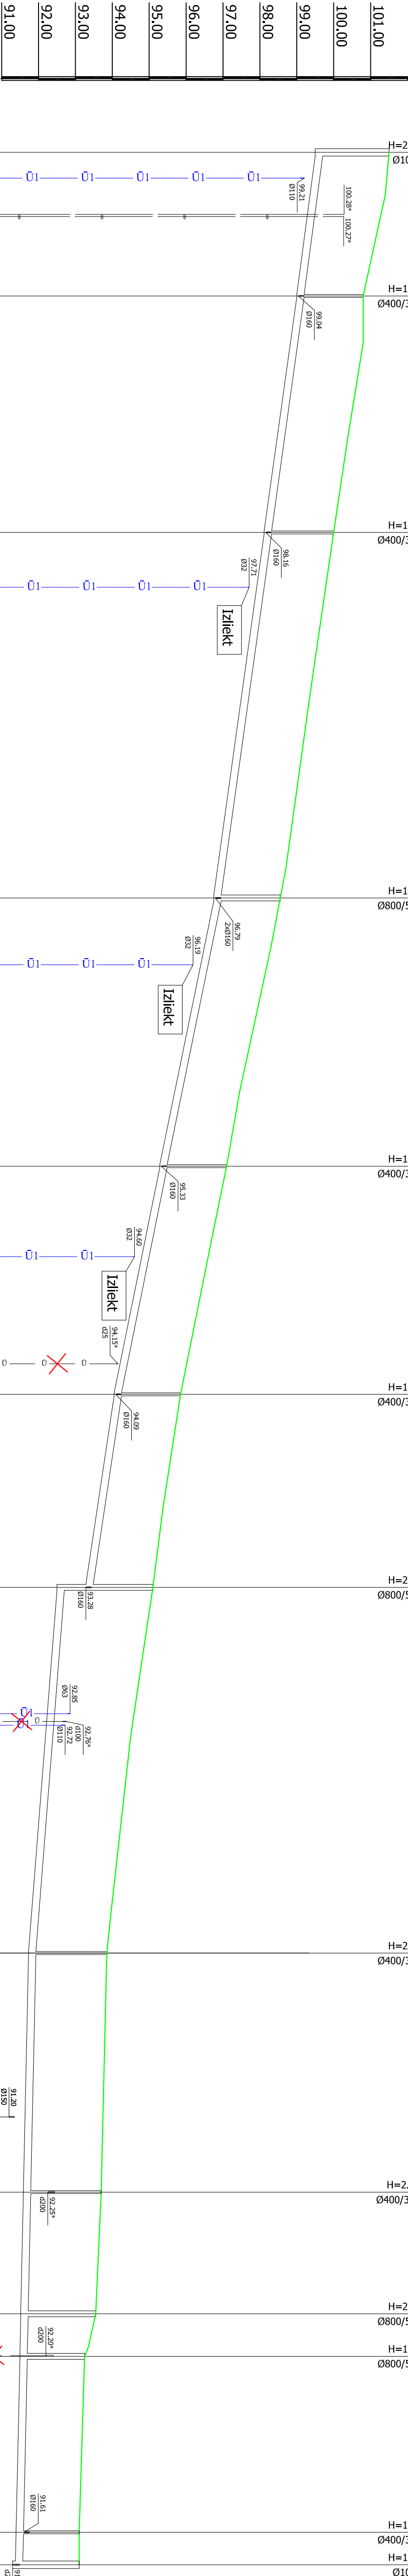

Mhor 1:500
Mvert 1:100

AKAS APZĪMĒJUMS/NR.	K-16	K-17	K-18	K-19	K-20	K-22	K-23	K-24	K-25	K-26	K-27	K-27A	K-28
ESOŠĀ ZEMES VIRSĀS ATZĪME (m ABS)	101.50	100.80	100.00	98.55	97.10	95.85	95.10	93.85	93.70	93.55	93.25	93.10	93.10
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSĀS ATZĪME (m ABS)	101.50	100.80	100.00	98.55	97.10	95.85	95.10	93.85	93.70	93.55	93.25	93.10	93.10
CAURULES TEKNIS ATZĪME (m ABS)	99.50	99.00	98.12	96.75	95.29	94.05	93.28	91.73	91.59	91.52	91.50	91.39	91.37
CAURULES IEGULDES DZĪLUMS	2.00	1.80	1.88	1.80	1.81	1.80	1.82	2.12	2.11	2.03	1.75	1.71	1.73
SĪLĪPUMS GARUMS (m)	19.4	0.0257	81.5	0.0276	0.0403	0.0401	0.0294	0.0156	82.7	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043
CAURULES DIAMETRS	PP Ø200 - 326,4 m												
PAMATINĒS SAGATAVOŠANA	Nobīdētās smiltis pabērums 15 cm, max frakcija 16 mm												
ATTĀLĪPUMS STARP AKĀM/MEZGLIEM (m)	19.4	32.0	49.5	36.3	30.9	26.1	49.5	32.4	16.4	5.7	23.8	4.4	
IZTAISNOTĀS TRASĒS PLĀNS													

Piezīmes:

- Augstuma atzīmes (absolūtas) uzrādītas balvas sistēmā, metrus;
- Transējas sagatavošanu, cauruļu iegūšanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējiem jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
- Vietās, kur nav ziņātni precīzi esošo komunikāciju līniju dziļumi, garenprofils pieņemti ar apzīmējumu "***" sekojoši dziļumi:
- Pirms zemes darbu uzsākšanas precīzēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iekļaut dziļumu.
- Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju obligāto līniju būvdarbu uzsākšanai.
- Ģeodzinisko izpētī skaiti: 1 sējums, vispārīgā daļa.
- Pastātnis: Madonas novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000054572	Objekts: ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana laudaņas daļā	
LV-4801	Adrese: laudaņa, laudaņas pagasts, Madonas novads	
	Lapas nosaukums:	

ŪKT sadr. vad. Alvars Dukulis	02.05.2011	Līguma Nr. 10/08 Mērogs: hor. 1:500 vert. 1:100	Kanalizācijas K1 garenprofils	Stādīja	Lapas	Ras. Nr.
Izstrādāja	Tomis Butāns					

© All rights reserved.
© Izstrādājums sagatavots ar autoritātes lūgumu.

ŪKT sadr. vad. Alvars Dukulis	02.05.2011	Līguma Nr. 10/08 Mērogs: hor. 1:500 vert. 1:100	Kanalizācijas K1 garenprofils	Stādīja	Lapas	Ras. Nr.
Izstrādāja	Tomis Butāns					