


ŪDENS SAGATAVOŠANAS STACIJAS USS-2 TEHNOLOĢISKĀ SHĒMA b.m.

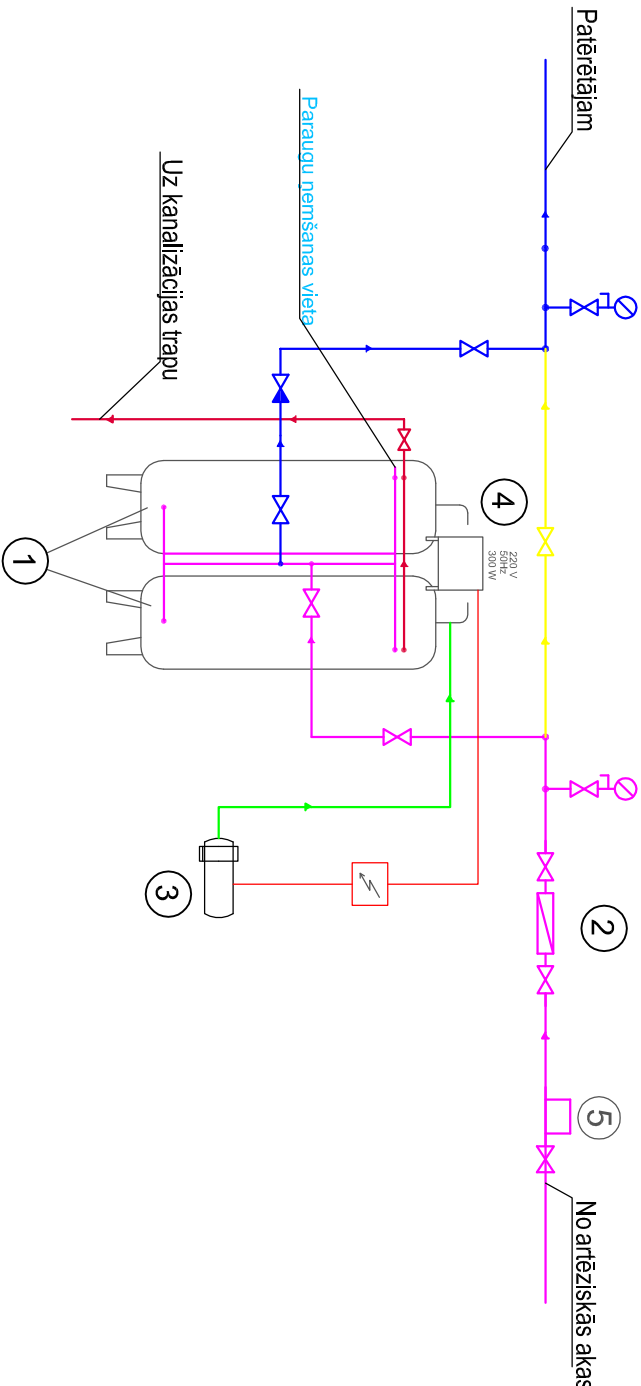


PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

- NŪ — Neatīrīts ūdens
- AŪ — Atdeļzots ūdens
- G — Gaisa padeve aerācijai
- K — Skalošanas notekūdens
- — Apvadiņija
- — Ventīlis
- — Manometrs ar izlaides krānu

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Iekārtas	Daudzums
1.	Atdeļzošanas iekārta 602PPDA	1
2.	Ūdens mērtājs	2
3.	Gaisa kompresors	1
4.	Atdeļzošanas iekārtas vadības bloks	1
5.	Mehāniskais filtrs NW 50, 2", 25 mlkr	1

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saieta laukums - 1, Madona LV-4801			Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā			<div></div> <div>Rīga, Kaļienes iela 22a Tāl.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366 © All rights reserved. © Izmantojams saskaņā ar autoritēstību likumu.</div>		
			Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads			Līguma Nr. 10/08 Mērogs: b.m		
			Lapas nosaukums:					
TN daļ.vad.	Alvars Dukulis	02.05.2010	Ūdens sagatavošanas stacijas USS-2 tehnoloģiskā shēma					
Izstrādāja	Toms Butāns	02.05.2010						
						Stadija	Lapas	Ras. Nr.
						TP	11	TN-4

Piezīmes:

- Pirms iekārtu pasūtīšanas, uzstādīšanas, konsultēties ar iekārtu ražotājiem
- Iekārtas iespējams aizstāt ar tehniski analogām iekārtām
- Kopējā iekārtām instalējamā jauda 3 kW