ŪDENS SAGATAVOŠANAS STACIJAS USS-2
IEKĀRTU IZVIETOJUMS ĒKAS PLĀNĀ
b.m.

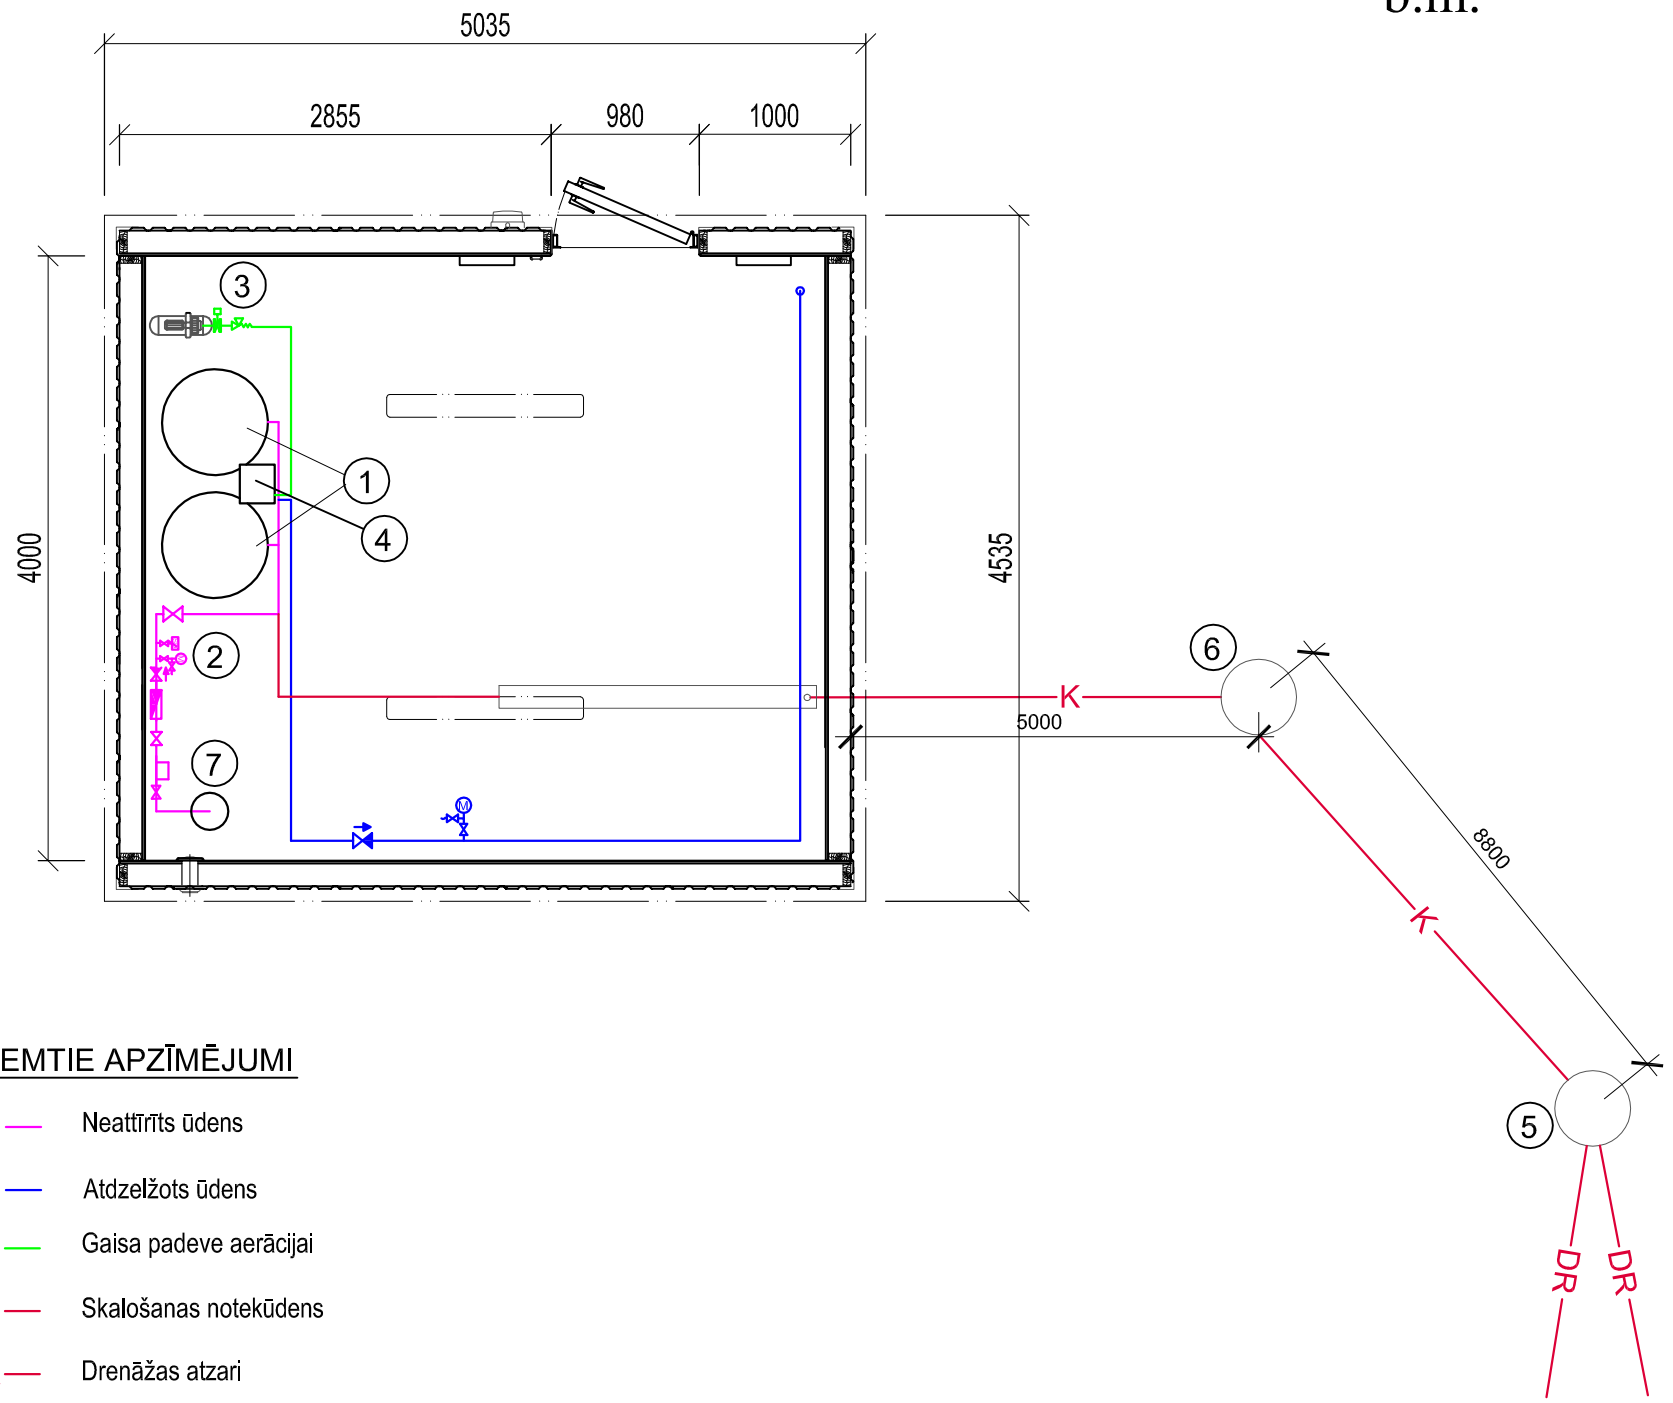

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Iekārtas	Daudzums
1.	Atdzelžošanas iekārta 602PDA	1
2.	Ūdens mērītājs	2
3.	Gaisa kompresors	1
4.	Atdzelžošanas iekārtas vadības bloks	1
5.	Infiltrācijas aka ar 2 drenu atzariem	1
6.	Filtru skalošanas ūdeņu nostādināšanas aka	1
7.	Mehāniskais filtrs NW 50, 2", 25 mikr	1

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

—NŪ— Neattīrīts ūdens

—AŪ— Atdzelžots ūdens

— G — Gaisa padeve aerācijai

— K — Skalošanas notekūdens

—DR— Drenāžas atzari

Piezīmes:

1. Pirms iekārtu pasūtīšanas, uzstādīšanas, konsultēties ar iekārtu ražotājiem
2. Iekārtas iespējams aizstāt ar tehniski analogām iekārtām
3. Kopējā iekārtām instalējamā jauda 3 kW

Pasūtītājs:	Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saieta laukums - 1, Madona LV-4801		
TN daļ.vad.	Aivars Dukulis		02.05.2010
Izstrādāja	Toms Butāns		02.05.2010

Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā

Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads

Lapas nosaukums:

Ūdens sagatavošanas stacijas USS-2 iekārtu izvietojums ēkas plānā

BELSS
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: ±371 67322333
Fakss: ±371 67828366

© All rights reserved.
© Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu.

Līguma Nr. 10/08
Mērogs: b.m

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP	11	TN-5