ŪDENSVADA Ū1 GARENPROFILS

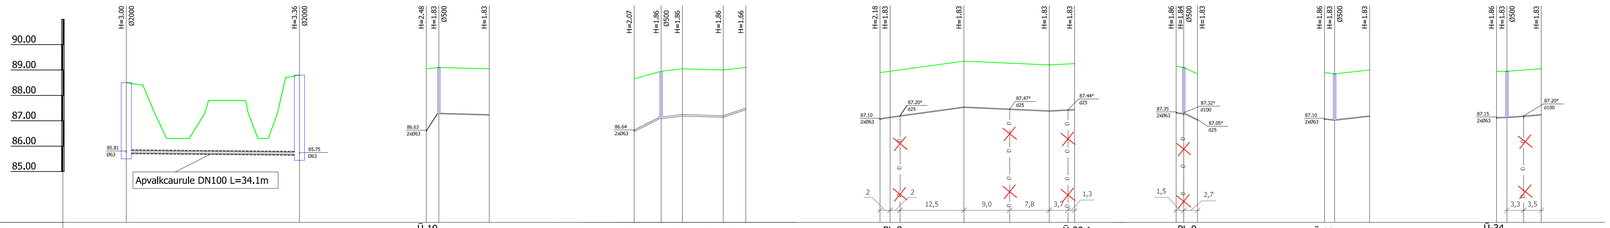

AKAS APZĪMĒJUMS/NR.	ŪA-4	ŪA-5	Ū-19	PL-6	Ū-19.1	Ū-26	PL-7	Ū-26A	Ū-26B	Ū-26.1	PL-8	Ū-29A	Ū-29B	Ū-29C	Ū-29.1	PL-9	Ū-31	Ū-31A	Ū-33	PL-10	Ū-33.1	Ū-34	PL-11	Ū-34.1
ESOŠĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME (m ABS)	88.50	88.80	89.05	89.10	89.05	88.65	88.95	89.05	89.00	89.10	88.90	88.50	89.35	89.20	89.25	89.10	89.10	88.85	88.90	88.85	89.00	88.95	88.95	89.05
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME (m ABS)	88.50	88.80	89.05	89.10	89.05	88.65	88.95	89.05	89.00	89.10	88.90	88.50	89.35	89.20	89.25	89.15	89.10	88.85	88.90	88.85	89.00	88.95	88.95	89.05
CAURULES VIRSAS ATZĪME(m ABS)	85.81	85.75	86.61	87.30	87.25	86.64	87.15	87.25	87.20	87.50	87.08	87.15	87.55	87.40	87.45	87.33	87.29	87.05	87.08	87.05	87.20	87.13	87.15	87.25
CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS	2.75	3.11	2.47	1.83	1.83	2.07	1.86	1.86	1.86	1.66	1.85	1.83	1.83	1.83	1.83	1.85	1.84	1.83	1.85	1.83	1.83	1.85	1.83	1.83
SLĪPUMS / GARUMS	0.0018 / 34.1		0.0050 / 2.59.9			0.0963 / 5.3	0.0233 / 4.2	0.0062 / 8.1	0.0079 / 4.4		0.0327 / 2.0	0.0275 / 14.5	0.0089 / 16.8	0.0100 / 5.0		0.0267 / 1.5	0.0185 / 2.7		0.0185 / 2.0	0.0218 / 6.9		0.0185 / 2.1	0.0130 / 6.8	
DIAMETRS	PEHD Ø63 - 34.1m		PEHD Ø32 12.4m			PEHD Ø63 - 22.0m					Ø32 - 38.4m					PEHD Ø32 - 4.2m			PEHD Ø32 8.9m			PEHD Ø32 8.5m		
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Beztranšejas metode		Noblietēts smilts pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm																Noblietēts smilts pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm					
ATTĀLUMS STARP AKĀM/MEZGLIEM (m)	34.1		2.5	9.9		5.3	4.2	8.1	4.4		2.0	14.5	16.8	5.0		1.5	2.7		2.0	6.9		2.1	6.8	
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS	Ū1 Ū1 Ū1 Ū1		179° Ū1			148° Ū1 140°					Ū1 Ū1 Ū1 95° 90°													

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu īzvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un galsvadu aizsardzības prasībām.
8. Ģeotehnisko izpēti skatīt: I sējums, Vispārīgā daļa.

Pasūtītājs:	Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saieta laukums - 1, Madona LV-4801		
ĪKT sad.vad:	Aivars Dukulis		02.05.2011
Izstrādāja	Toms Butāns		02.05.2011

Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā

Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads

Lapas nosaukums:

Ūdensvada Ū1 garenprofils

BELSS
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366
© All rights reserved.
© Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu.

Līguma Nr. 10/08
Mērogs: hor. 1:500
vert. 1:100

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP	47	ŪKT-15