


STANDARTA RASĒJUMI
(PIELIKUMS Nr.3)


Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija un paplašināšana Lādonas ciemā

TIPVEIDA TRANŠĒJAS GRIEZUMI


Grants segums

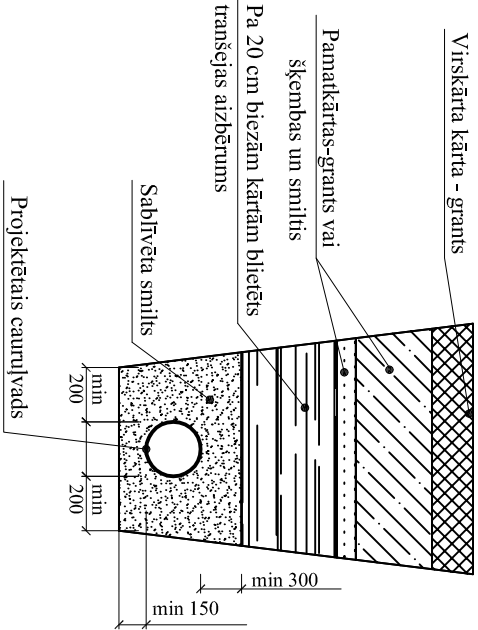

Asfalta segums

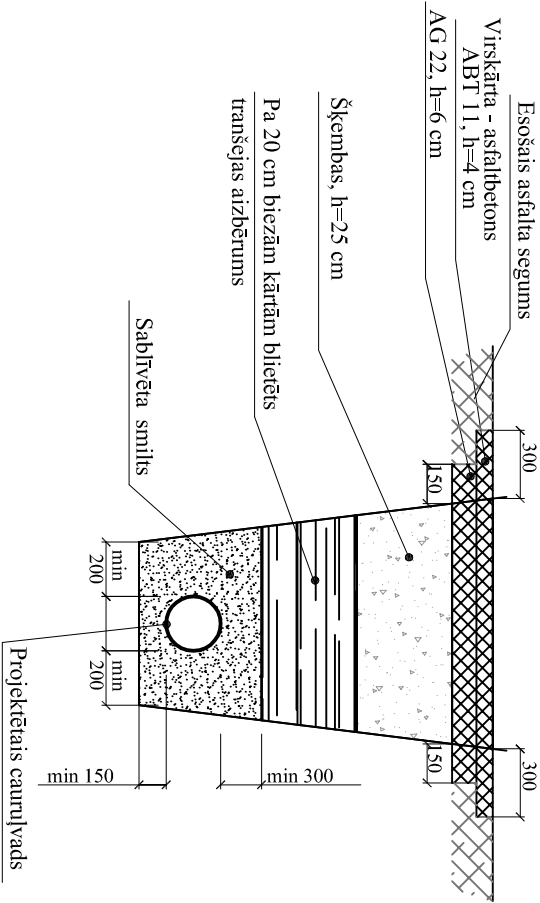

Zaļā zona

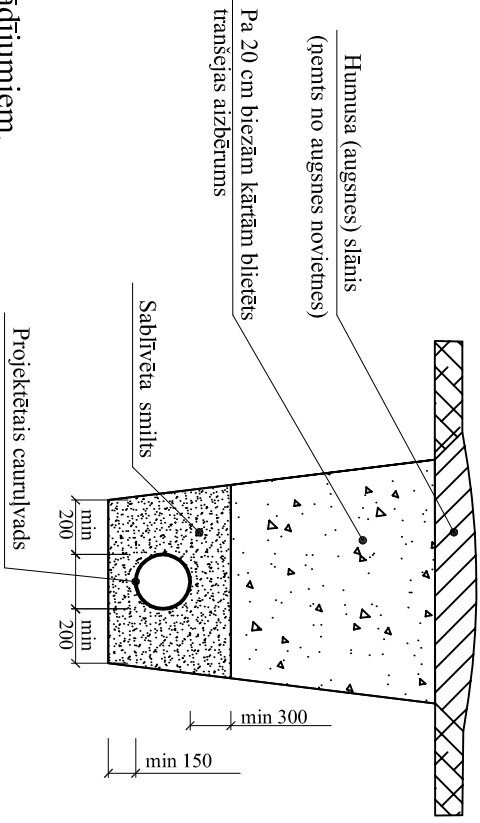

- Piezīmes:
1. Visi izmēri doti milimetros.
 2. Caurules iebūvēt atbilstoši ražotāju un tehniskā projekta norādījumiem.
 3. Zemes virsmas un iebūves atzīmes precizēt tehniskā projekta garenprofilos.
 4. Pirmējā slāņa materiālam jāatbilst cauruļvadu iebūves prasībām.
 5. Pirms cauruļvadu ieguldīšanas grunts nobīdējama līdz dabiskam blīvumam.
 6. Zaļajā zonā tranšēju aizber ar 200 mm grunts rezervi.
 7. Cauruļvads tranšējā jāaizber ar granti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm.
 8. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.