ŪDENSVADA Ū1 GARENPROFILS

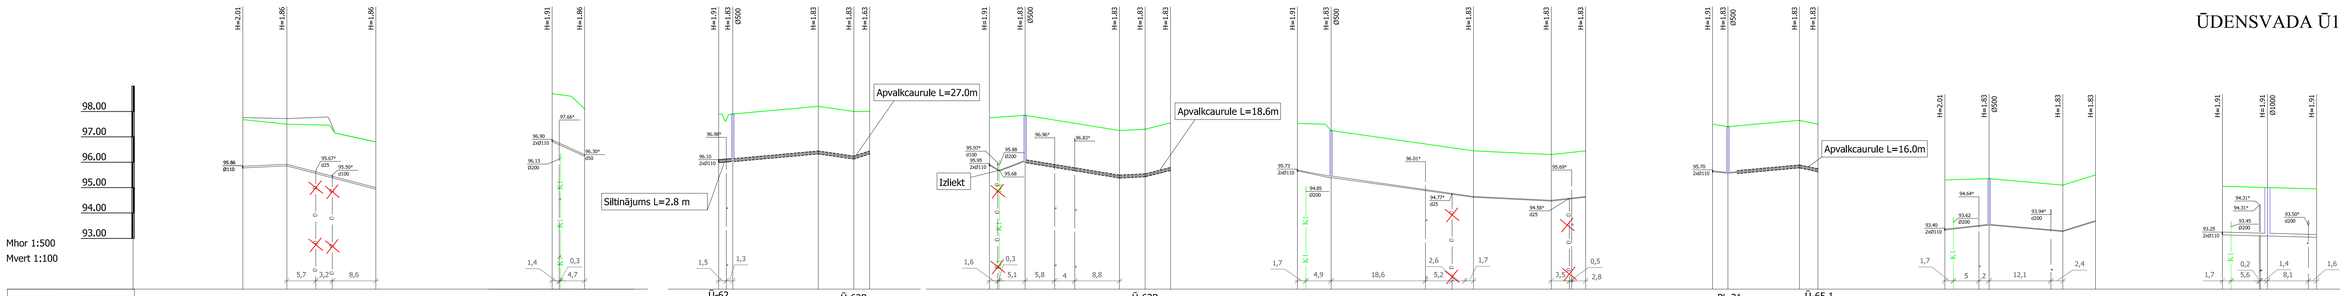

AKAS APZĪMĒJUMS/NR.	Ū-56	Ū-56B	Ū-56C	Ū-61	Ū-61A	Ū-62	PL-18	Ū-62A	Ū-62B	Ū-62.1	Ū-63	PL-19	Ū-63A	Ū-63B	Ū-63.1	Ū-64	PL-20	Ū-64A	Ū-64B	Ū-64.1	Ū-65	PL-21	Ū-65A	Ū-65.1	Ū-66	PL-22	Ū-66A	Ū-66.1	Ū-67	PL-23	Ū-67.1
ESOŠĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME (m ABS)	97.68	97.50	96.80	98.70	98.10	97.90	97.90	98.20	98.00	98.00	97.75	97.85	97.25	97.30	97.55	97.53	97.25	96.45	96.30	96.45	97.50	97.40	97.65	97.50	95.30	95.35	95.10	95.50	95.05	95.00	94.95
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME (m ABS)	97.76	97.72	96.80	98.70	98.10	97.90	97.90	98.20	98.00	98.00	97.75	97.85	97.25	97.30	97.55	97.53	97.25	96.45	96.30	96.45	97.50	97.40	97.65	97.50	95.30	95.35	95.10	95.50	95.05	95.00	94.95
CAURULES VIRSAS ATZĪME(m ABS)	95.84	95.52	95.00	96.88	96.30	96.06	96.10	96.40	96.20	96.40	95.91	96.05	95.45	95.50	95.75	95.69	95.45	94.65	94.50	94.65	95.66	95.60	95.85	95.70	93.36	93.55	93.30	93.70	93.25	93.20	93.15
CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS	1.98	1.86	1.86	1.89	1.86	1.87	1.83	1.83	1.83	1.63	1.87	1.83	1.83	1.83	1.83	1.87	1.83	1.83	1.83	1.83	1.87	1.83	1.83	1.83	1.97	1.83	1.83	1.63	1.91	1.91	1.91
SLĪPUMS / GARUMS	0.0092 / 8.7	17.5	0.0525	0.0900 / 6.4		0.0178 / 2.8	16.9	7.0	0.0286 / 3.1		0.0198 / 7.0	18.6	0.0323 / 5.0	0.0500 / 5.0		0.0363 / 6.6	28.1	0.0285 / 15.3	0.0098	0.0221 / 6.8	0.0800 / 3.0	14.1	0.0417 / 3.6		0.0217 / 8.7	14.5	0.0172	0.0621 / 6.4		0.0056 / 8.9	9.7	0.0052
DIAMETRS	PEHD Ø63 - 26.2m			PEHD Ø63 - 6.4 m		PEHD Ø32 - 29.8 m					PEHD Ø32 - 35.6 m					PEHD Ø32 - 56.8 m					PEHD Ø32 - 20.7 m				PEHD Ø32 - 29.6 m				PEHD Ø110 - 18.6m		
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Noblietēts smilts pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm					Noblietēts smilts pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm					Noblietēts smilts pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm					Noblietēts smilts pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm					Noblietēts smilts pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm				Noblietēts smilts pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm				Noblietēts smilts pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm		
ATTĀLUMS STARP AKĀM/MEZGLIEM (m)	8.7	17.5		6.4		2.8	16.9	7.0	3.1		7.0	18.6	5.0	5.0		6.6	28.1	15.3	6.8		3.0	14.1	3.6		8.7	14.5	6.4		8.9	9.7	
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS																															

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Transējas sagatavošanu, caurulju ieguldīšanu un transējas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu ķgatavotāju rekomendācijām un pemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļ, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precīzēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu alzsardzības prasībām.
8. Ģeotehnisko izpēti skatīt: I sējums, Vispārīgā daļa.

Pasūtītājs:	Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saieta laukums - 1, Madona LV-4801		
ĪKT sad.vad.	Alvars Dukulis		02.05.2011
Izstrādāja	Toms Butāns		02.05.2011

Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā

Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads

Lapas nosaukums:

Ūdensvada Ū1 garenprofils

BELSS
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

© All rights reserved.
© Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu.

Līguma Nr. 10/08
Mērogs: hor. 1:500
vert. 1:100

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP	47	ĪKT-18