


ŪDENSVADA ŪĪ GARENPROFILS

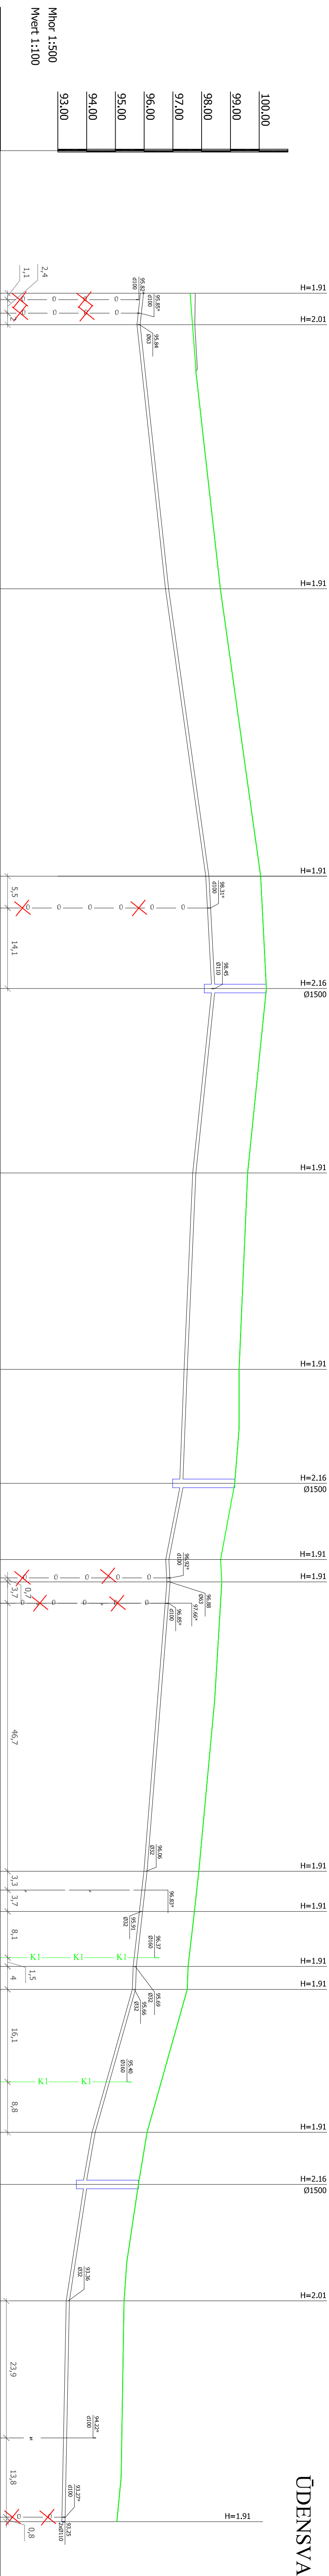

AKAS APZĪMĒJUMS/NR.	Ū-55	Ū-56	Ū-57	Ū-58	ŪA-11	Ū-59	Ū-60	ŪA-12	Ū-61.1 Ū-61	Ū-62	Ū-63	Ū-64Ū-65	Ū-65B	ŪA-13	Ū-66	Ū-67	
ESOŠĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME (m ABS)	97.60	97.68	98.65	100.05	100.25	99.60	99.30	99.15	98.66 98.70	97.90	97.75	97.53	97.50	96.10	95.80	95.30	95.05
PROJEKTOJAMĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME (m ABS)	97.78	97.76	98.65	100.05	100.25	99.60	99.30	99.15	98.66 98.70	97.90	97.75	97.53	97.50	96.10	95.80	95.30	95.05
CAURULES VIRSĀS ATZĪME(m ABS)	95.98	95.86	96.85	98.25	98.45	97.80	97.50	97.35	96.86 96.90	96.10	95.95	95.73	95.70	94.30	94.00	93.40	93.25
CAURULES IEBŪVES DZĪLUMS	1.91	2.01	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91 1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	2.01	1.91
SĻIPUMS	0.0219	0.0215	0.0280	0.0102	19.6 32.1	0.0202	0.0088	0.0076	0.0369 0.0370	0.0159	0.0220	0.0226	0.0562	0.0330	0.0296	0.0039	
GARUMS	5.5		46.0	50.1	19.6 32.1	34.2	19.9	13.3	30.7 30.4	7.0	9.6	4.0	24.9	20.3	38.5		
DIAMETRS	PEHD Ø110 - 388.4 m																

PAMATNES SAGATAVOŠANA		Nobīlētās smiltis pārberums 15 cm; max frakcija 16 mm										Nobīlētās smiltis pārberums 15 cm; max frakcija 16 mm									
ATTĀLUMS STARP AKAM/MEZGLEIEM (m)	5,5	46,0	50,1	19,6	32,1	34,2	19,9	13,3	3,9	50,4	7,0	9,6	4,0	24,9	9,1	20,3	38,5				
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS																					

- ## Piezīmes

1. Augstuma atzīmes (nosaukums) uzraudzības beartības sistēma, metris;¹
2. Transjēns sagatavošana, cauruļu ieguldīšana un transjēns atbēršana veikta, saskaņā ar cauruļu izgatavošanai rekomendācijām, un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus;
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpabeidza visi esošie un projektētie izmeti;
4. Vietaš, kur nav atzīmēti pirms esošo komunikāciju iebūvēs dziļumi, jānoskaidro tieši pie cauruļvada ievērojot $\pm 0,7 - 1,00\text{m}$, iedziļinājums (gab.) $1,60 - 1,80\text{m}$; elektrotieblābī, sakuru un TV kabeli - apmēram $0,7 - 1,00\text{m}$, iedziļinājums (gab.) $1,60 - 1,80\text{m}$;
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēti esošo čukā izvērtējumu ņemt un to iebūvēs dziļumu;
6. Augstuma atzīmju precizēšana pabeidzot visu vietas izvērtējumu līdz būvdarbu uzsākšanai;
7. Būvdarbus veikta saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu atbēršanas prasībām;
8. Ģeotēhnisko izpēti skatīt: 1.sējums, Vspārīgā daļa.

<p>Pastūmājs: Madonas novada pašvaldība Reg. Nr. 90000054572 Saieta laukums - 1, Madona LV-4801</p>	<p>Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ķaudonas ciemā</p>
---	--

[illegible]

			Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 10/08
ŪKT sad.vad.	Alvairs Dukulis	02.05.2011		Mērogs: hor. 1:500
Izstrādāja	Toms Butāns	02.05.2011	Ūdensvada Ū1	vert. 1:100
