


ĢENERĀLPLĀNS AR ELT TĪKLIEM (NAI)

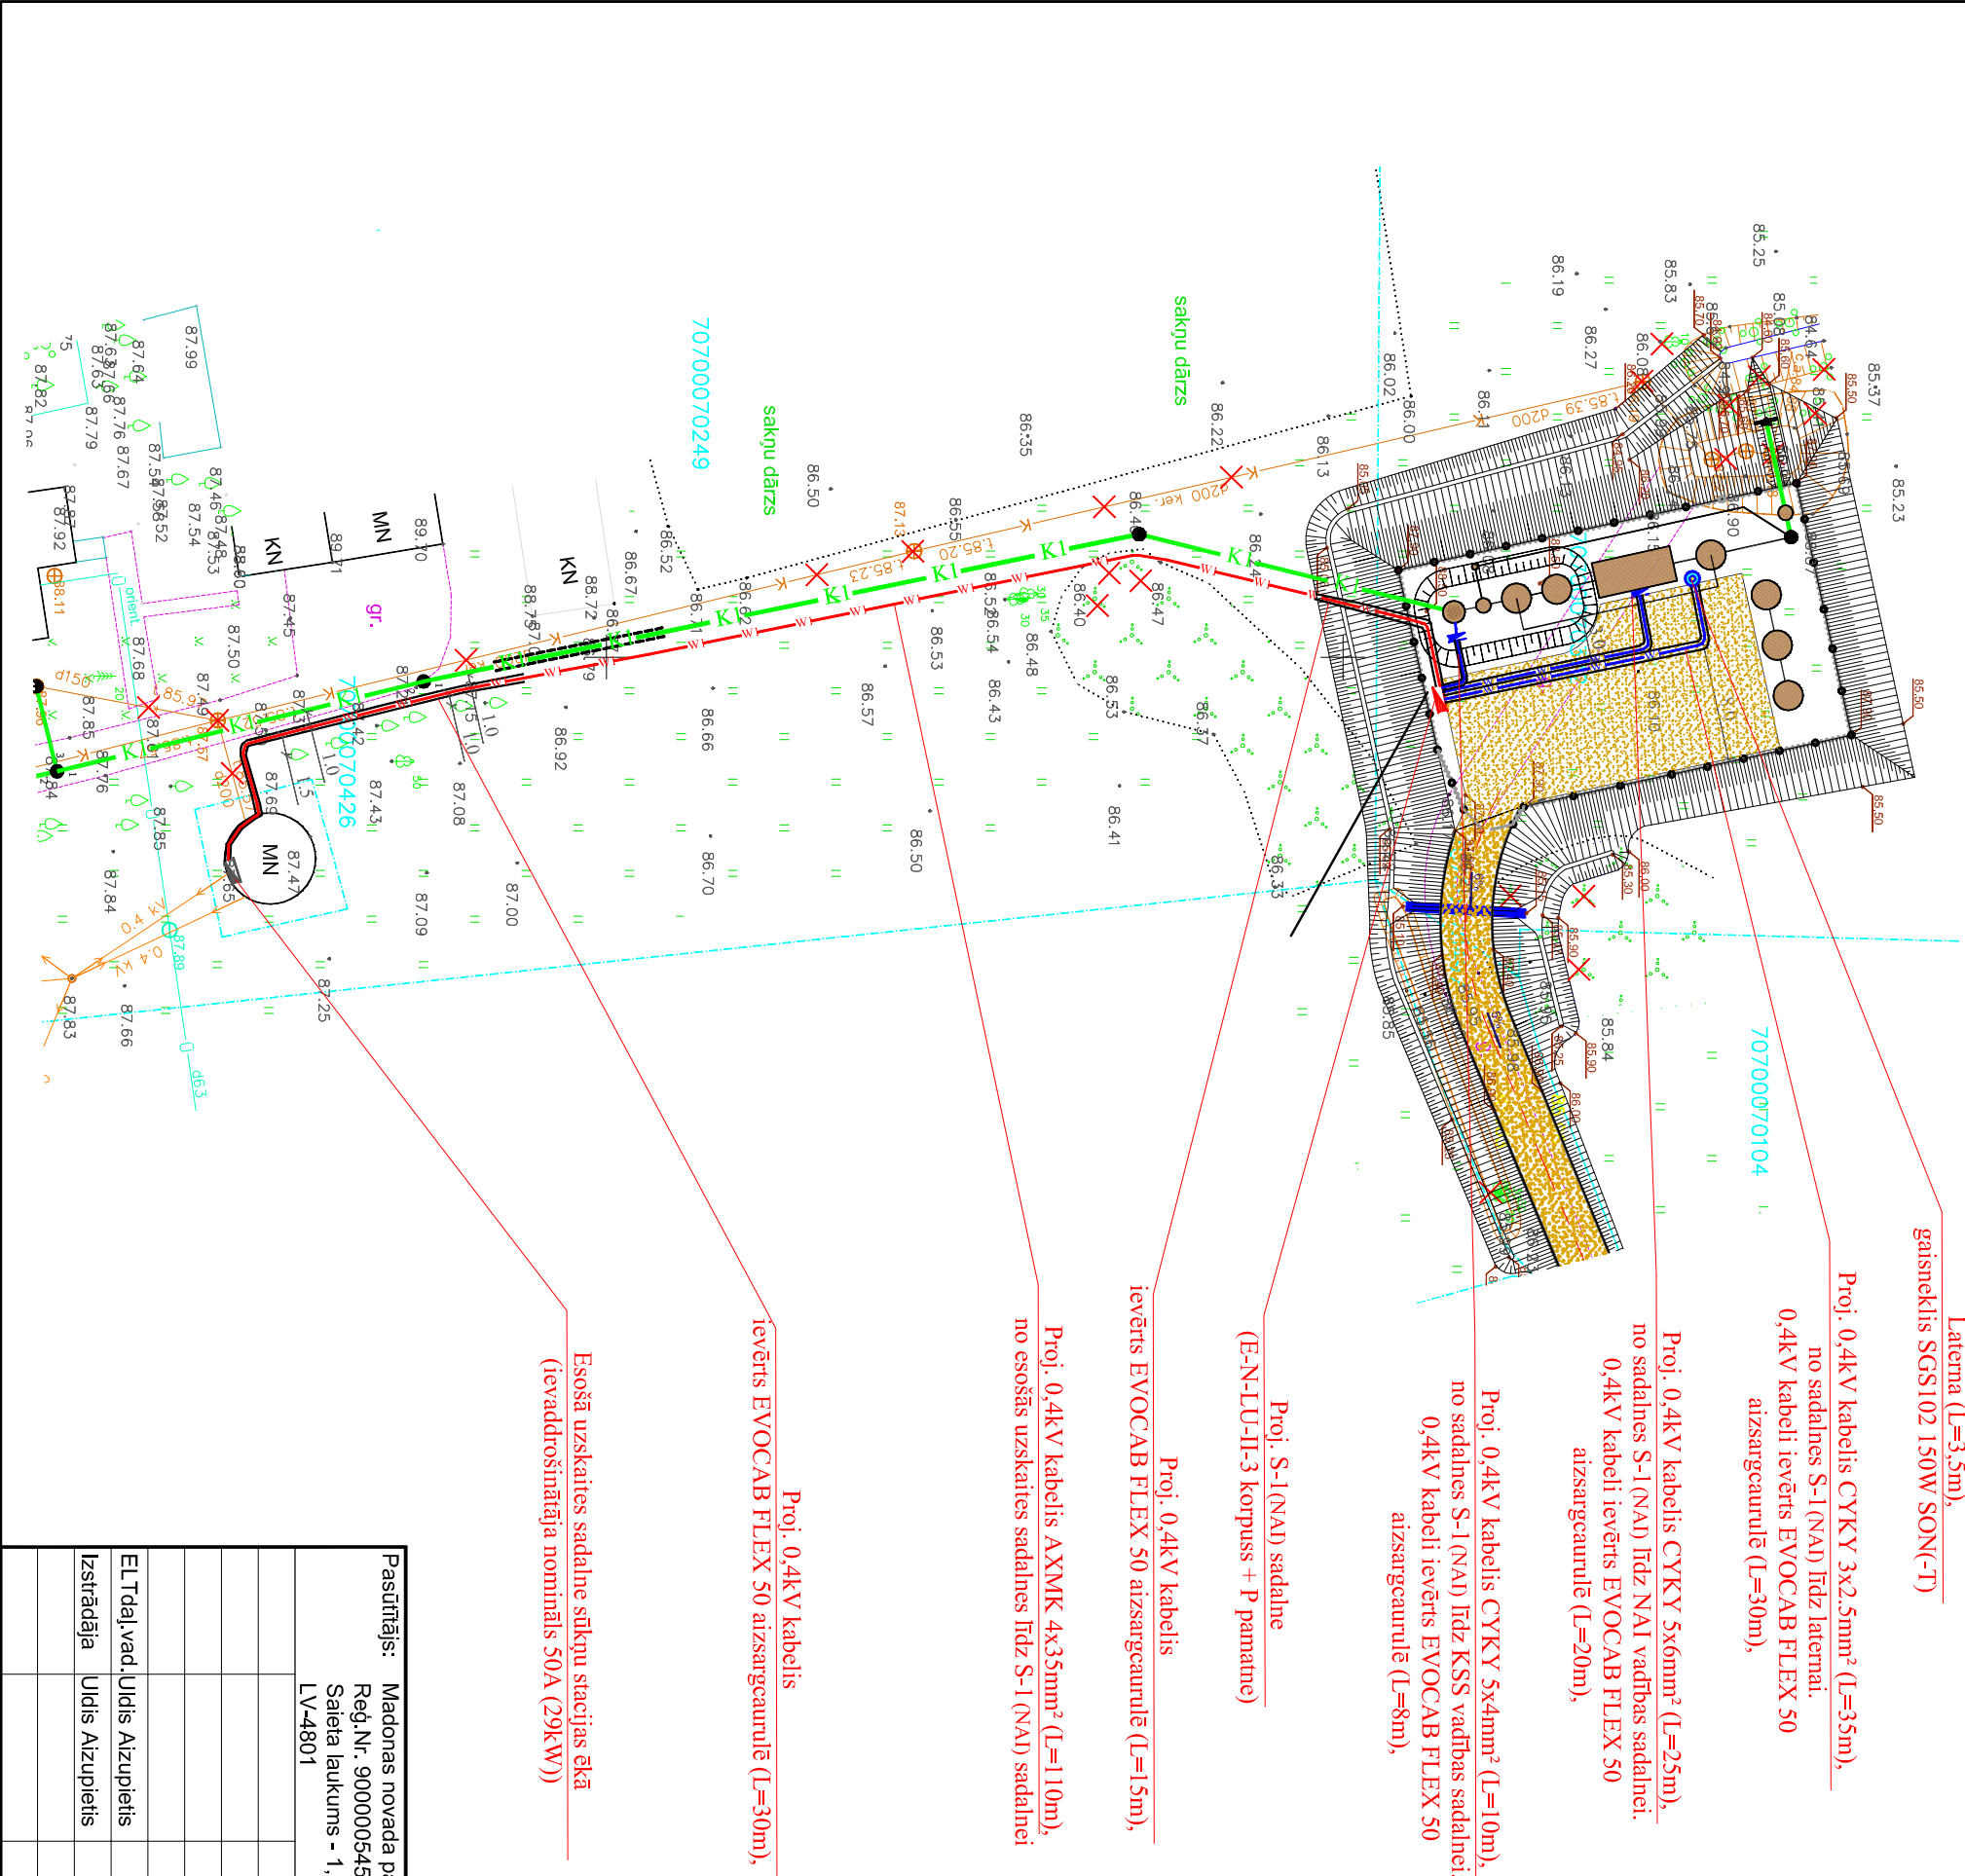

Laterna (L=3.5m),
gaisnecis SGS102 150W SON(-T)

Proj. 0,4kV kabelis CYKY 3x2.5mm² (L=35m),
no sadalnes S-1 (NAD) līdz laternai.
0,4kV kabeli ievērtis EVOCAB FLEX 50
aizsargcaurulē (L=30m),

Proj. 0,4kV kabelis CYKY 5x6mm² (L=25m),
no sadalnes S-1 (NAD) līdz NAI vadības sadalnei.
0,4kV kabeli ievērtis EVOCAB FLEX 50
aizsargcaurulē (L=20m),

Proj. 0,4kV kabelis CYKY 5x4mm² (L=10m),
no sadalnes S-1 (NAD) līdz KSS vadības sadalnei.
0,4kV kabeli ievērtis EVOCAB FLEX 50
aizsargcaurulē (L=8m),

Proj. S-1 (NAD) sadalne
(E-N-LU-II-3 korpus + P pamatine)

Proj. 0,4kV kabelis
ievērtis EVOCAB FLEX 50 aizsargcaurulē (L=15m),

Proj. 0,4kV kabelis AXMK 4x35mm² (L=110m),
no esošās uzskaites sadalnes līdz S-1 (NAD) sadalnei

Proj. 0,4kV kabelis
ievērtis EVOCAB FLEX 50 aizsargcaurulē (L=30m),

Esošā uzskaites sadalne sūkņu stacijas ēkā
(ievaddrošinātāja nomināls 50A (29kW))

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saieta laukums - 1, Madona LV-4801		Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā	
		Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads	
Lapas nosaukums:		Ģenerālpilāns ar ELT tīkliem (NAI)	
ELT daļ. vad.	Uldis Aizupietis		
Izstrādāja	Uldis Aizupietis		
		Līguma Nr. 10/08 Mērogs: 1:500	
		Stadija	Lapas
		TP	8

—W—	Proj. spēka kabelis
—W—	Proj. kabelis ievērtis aizsargcaurulē
—W—	Proj. S-1 sadalne
—W—	Vadības sadalne
—W—	Esošā sadalne ar esošo uzskaiti
—W—	Piesaites
—W—	Proj. laterna

Pieņemtie apzīmējumi ELT sadaļā

- Piezīmes:**
- 1) Elektroietaišu aizsardzības zonā kokus, krūmus un saknes likvidēt.
 - 2) Guldot 0,4 kV kabeli paralēli ūdens vadam, kanalizācijai minimālais attālums 1m, šķērsojot kabeli ievērt aizsargcaurulē.
 - 3) Kabeli guldīt 0,7 m dziļumā, šķērsojot ceļa braucamo daļu, ievies 1m dziļumā no zemes virsmas. Aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem 0,4 m virs kabēja iekārt aizsarglentu ar brīdinājuma uzrakstiem.
 - 4) Projektā paredzamās piesaites un izmērus precizēt dabā.
 - 5) Uz NAI iekārtām elektroapsaiste paredzēta NAI komplektācijā.



Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālrunis: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

© Izmaiņotais saskaņā ar autoritātes likumu.