


STANDARTA RASĒJUMI  
(PIELIKUMS Nr.2)


ATBALSTA BLOKI. PAMATNES

ATBALSTA BLOKS LĪKUMAM


Virsskats

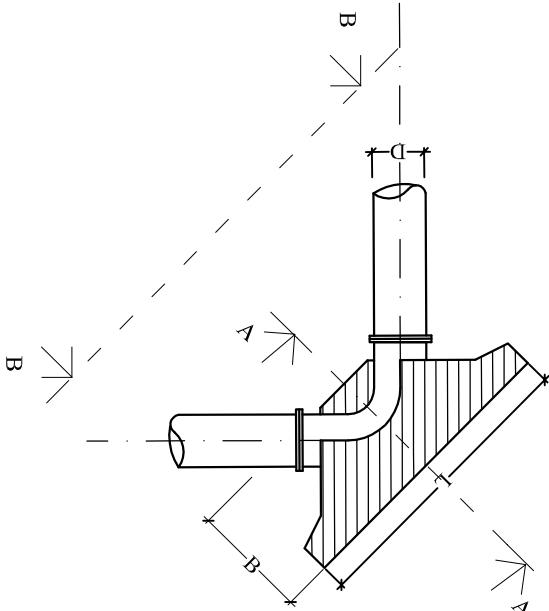

Griezums A-A

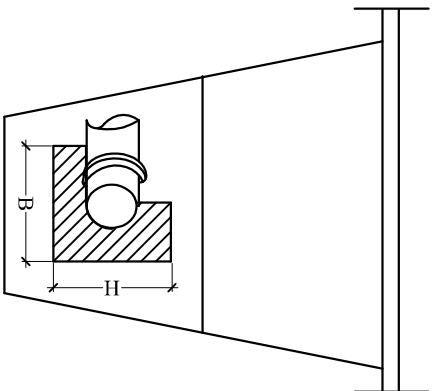


Skats B-B

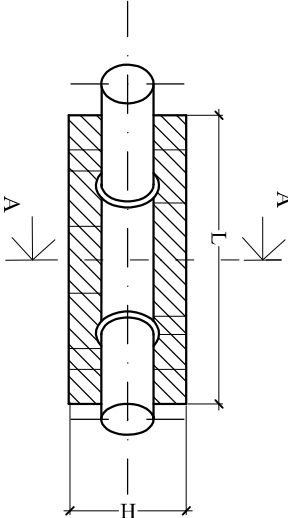


ATBALSTA BLOKS TREJGABALAM

Virsskats

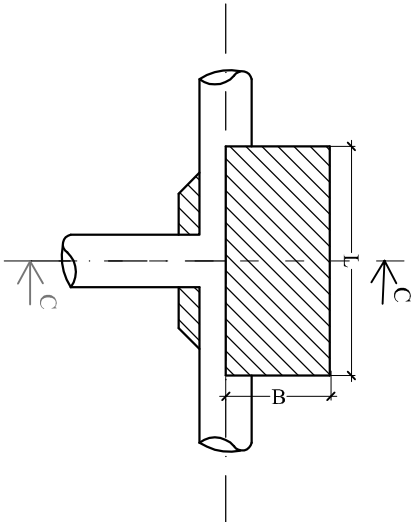


Griezums C-C

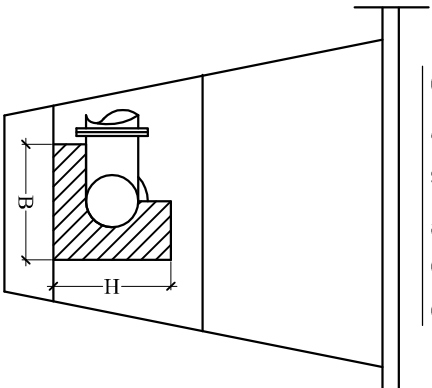

ATBALSTA BLOKS


NOSLĒGTAPAI

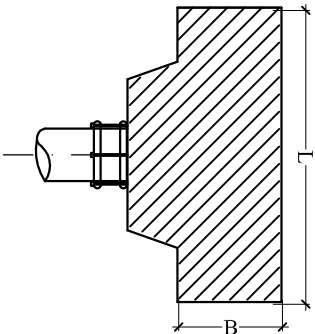


ATBALSTA BLOKS

TREJGABALAM AKĀ

Virsskats

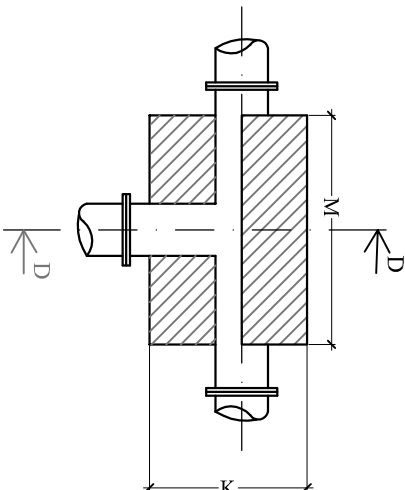


Griezums D-D




PAMATNE

AIZBĪDNIM AKĀ

Virsskats

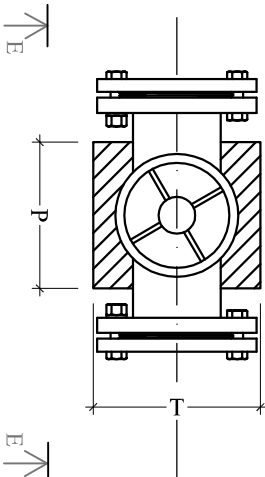

Skats E-E

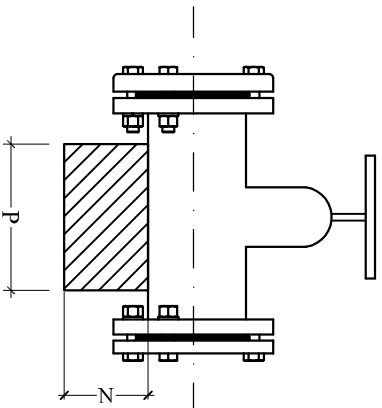

PAMATNES IZMĒRI

Caurules diametrs	H (mm)	K (mm)	M (mm)	N (mm)	P (mm)	T (mm)	BETONA MARKA
100	300	120	240	250	150	180	B25

ATBALSTA BLOKU IZMĒRI MĀLAINĀS VAI SMALKU SANESU AUGSNĒS, BĪDES STĪPRĪBA <15 kN/m2

Caurules diametrs	L							H	B	BETONA MARKA
	11°	22°	30°	45°	60°	68°	90°	(mm)	(mm)	
100	200	200	200	350	500	500	600	500	150	B25

Piezīmes:

1. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.