





ŽOGA DETALJU SPECIFIKĀCIJA

DAUDZUMS				
ID Nr.	DETAĻAS RASĒJUMS	ŪSS-1 TERITORIJAI	ŪSS-2 TERITORIJAI	NAI TERITORIJAI
1.		34 gab.	39 gab.	34 gab.
				1. Apali tērauda stabiņi Bekaclip® cinkoti un pārklāti ar poliesteru; Augstums 2m (1.5m virs zemes, 0.5m iebetonēts) Ø 48mm, Krāsa: zaļa RAL6005 Attālums starp stabiņiem mainīgs, atkarībā no žoga taisnā posma perimetra. Razotājs: Betafence
2.		93.0 t.m.	111.0 t.m.	87.0 t.m.
				2. Metināis siets Fortinet® Medium Augstums 1.5m; Krāsa: zaļa RAL 6073; Actiņa: 50.8x50.8 mm; Stieples biezums: 2.95 mm; Aizsardzība: Cinkošana + PVC kārtā
3.		10 gab.	10 gab.	11 gab.
				3. Bekaclip atsaite Ø 38mm Garums: 2.0 m; Krāsa: zaļa RAL 6005; Aizsardzība: Cinkošana + PVC kārtā
4.		1 gab.	1 gab.	1 gab.
				4. Divviru vārti /Nylor® 3D panelis Raportājs: Betafence Augstums: 1.45m (stabiņu augstums 2.25m, stabiņu profils 80x80x3mm) Vārtu platums: 3.5 m; 4.0 m-ŪSS-2; Krāsa: zaļa RAL 6005; Aizsardzība: Cinkošana + PVC kārtā PROJEKTĀ TIEK IZMANTOTI TIPVEIDA ŽOGU PRODUKTI!
5.		2.2 m³	2.6 m³	2.2 m³
				B20 klases betons, žoga un vārtu stabu nostiprināšanai
6.		6.3 m³	7.8 m³	6.3 m³
				šķembas žogu un vārtu pamatu ierīkošanai, frakcija 16/32 mm

PIEZĪME: Nertsījōša tērauda stiprinājuma skavas un citus piederumus piemēklēt žoga ierīkošanas laikā.

IESEGUMU SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS	SEGUMA GRIEZUMS	SEGUMA KONSTRUKCIJA	BIEZUMS, mm	DAUDZUMS, m²		PIEZĪMES
	DRENĒJOŠAS GRANTS SEGUMS		Grants maisījums fr. 0/32	200	ŪSS-1	ŪSS-2	570 m²
			Šķembas fr. 16/32	300			
			Drenējoša smiltis K>1m/dm	150			
			Esošā blīvētā grunts				

PIEZĪMES:


- 1) Pamatu betonējumu izmērus skatīt tabulā "Žoga stabiņu pamatu izmēri" attiecībā pēc stabiņu novietojuma veida.
- 3) Metināto stieplu žoga posmu garumi ir mainīgi, atkarībā no taisnā žoga posma perimetra . Posma garums robežās 2.00-3.00 m

ŽOGA STABIŅU PAMATU IZMĒRI


	Metināta sieta veids	Platums	Dziļums
Stūra stabi- atsaišu stabi	Fortinet® Medium	40x40 cm	80cm
Stabs-atsaite	Fortinet® Medium	30x30 cm	80cm
Rindu stabi	Fortinet® Medium	20x20cm	60cm

PIEZĪME: Rindu stabu pamatu izmēru pieņemšanai tiek ņemts vērā teritorijas reljefs.

ŽOGA STABIŅU BETONĒŠANAS PRINCIPS
M 1:25

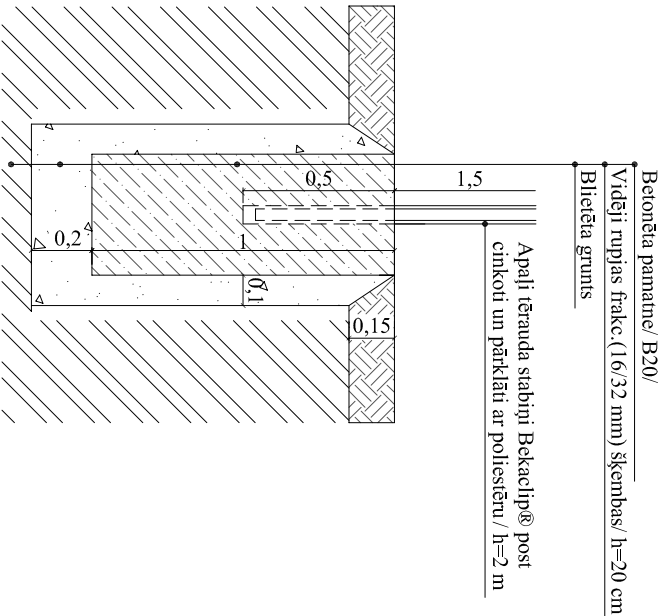

ŽOGA POSMA SĀNSKATS AR ATSAITĒM
M 1:25

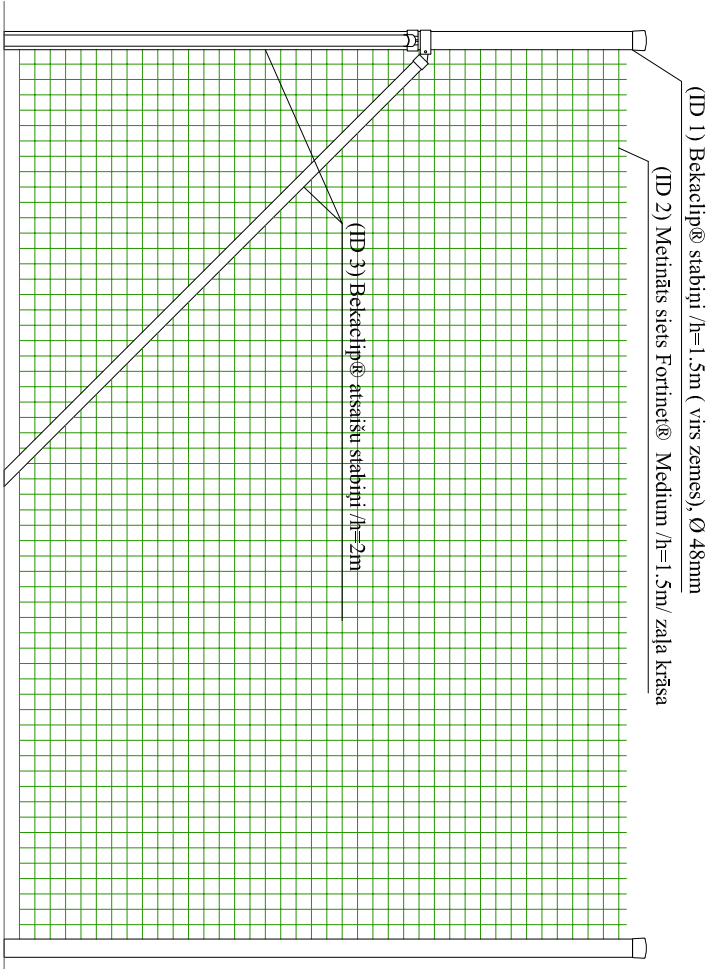

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saieta laukums - 1, Madona LV-4801			Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā	
			Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads	
			Lapas nosaukums:	
Būvpr.vad	Viktors Kitiņevs	02.05.2011	Piebraucamo ceļu un ŪSS-1, ŪSS-2, NAI teritoriju nožogojuma detaļizācija	
ĢP sad.vad	Gints Zvejnieks	02.05.2011		
Izstrādāja	Toms Butāns	02.05.2011		



Rīga, Kaļienes iela 22a
Tālrunis: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

© All rights reserved.
© Izstrādājums pasūtītāja ar autoritātes lēmumu.

Līguma Nr. 10/08 Mērogs: 1:25		Stadija	Lapas	Ras. Nr.
		TP	5	ĢP-5