


ÜDENSVA DA ÜI GARENPROFILS

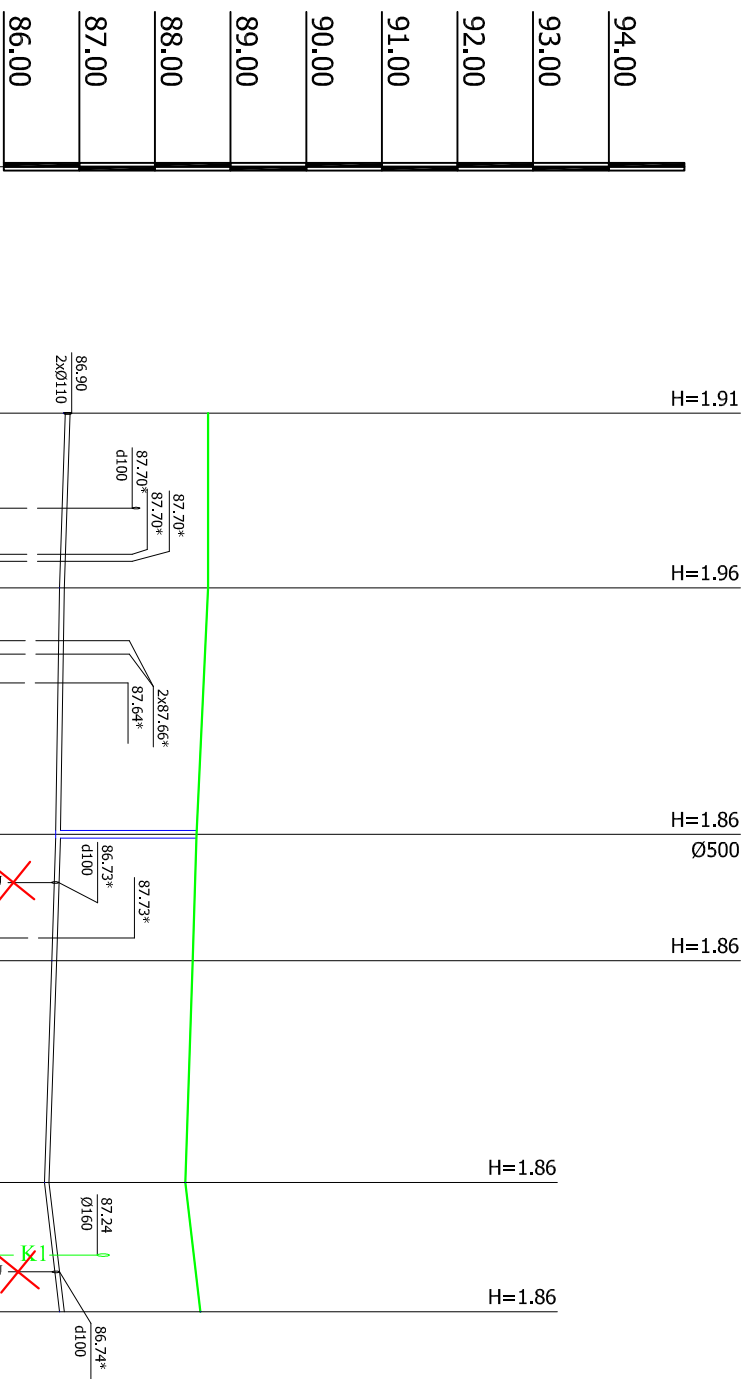


Whor 1:500

Mvert 1:100


| AKAS APZĪMĒJUMS/NR. | Ū-83 | Ū-83A | PL-27 | Ū-83B | Ū-83C | Ū-83.1 |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ESOŠĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME (m ABS) | 88.70 | 88.70 | 88.55 | 88.50 | 88.40 | 88.60 |
| PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME (m ABS) | 88.70 | 88.70 | 88.55 | 88.50 | 88.40 | 88.60 |
| CAURULES VIRSAS ATZĪME(m ABS) | 86.88 | 86.80 | 86.75 | 86.70 | 86.60 | 86.80 |
| CAURULES IEBŪVES DZĪJUMS | 1.89 | 1.96 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
| SLĪPUMS | | | | | | |
| | | | | | | |
| DIAMETRS | | | | | | |

| PAMATĒNES SAGATAVOŠANA | | | | | |
|------------------------------------------------------|------|------|-----|------|-----|
| Nobīlētās smiltis pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm | | | | | |
| ATTĀLUMS STARP AKAM/MEZGĻIEM (m) | 11.5 | 16.3 | 8.4 | 14.7 | 8.5 |

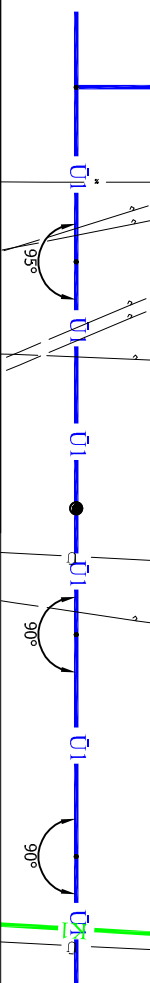

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Transšējas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un transšējas aizbēdēšanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1,60 - 1,80m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precīzēt esošo tīklu ievietošanu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
8. Ģeotehnisko izpēti skatīt: I sējums, Vispārīgā daļa.

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saieta laukums - 1, Madona LV-4801 | | Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā | |  Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366 © All rights reserved. © Izmaiņojams saskaņā ar autoritāšu lēmumu. | |
| | | | Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads | Līguma Nr. 10/08 Mērogs: hor. 1:500 vert. 1:100 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ŪKT sad.vad. | Alvars Dukulis | 02.05.2011 | Lapas nosaukums: | | |
| Izstrādāja | Toms Butāns | 02.05.2011 | Ūdensvada Ū1 garenprofils | Stadija | Lapas |
| | | | | TP | 47 |
| | | | | | Ras. Nr. |
| | | | | | ŪKT-22 |