



STANDARTA RASĒJUMI
(PIELIKUMS Nr.5)

ESOŠO INŽENIERTĪKLU AIZSARDZĪBA


Šķērsojošo

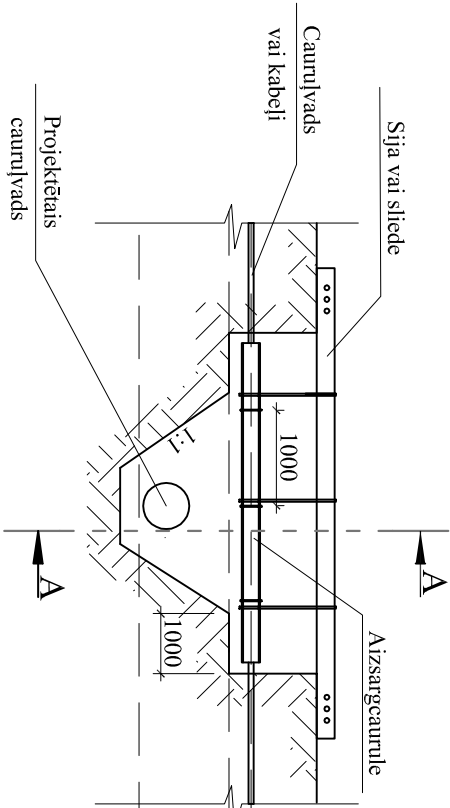

Griezums A-A

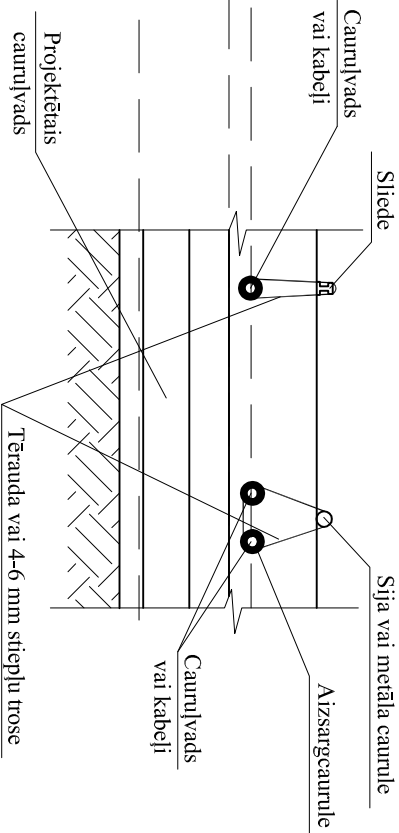

Paralēli izvietoto

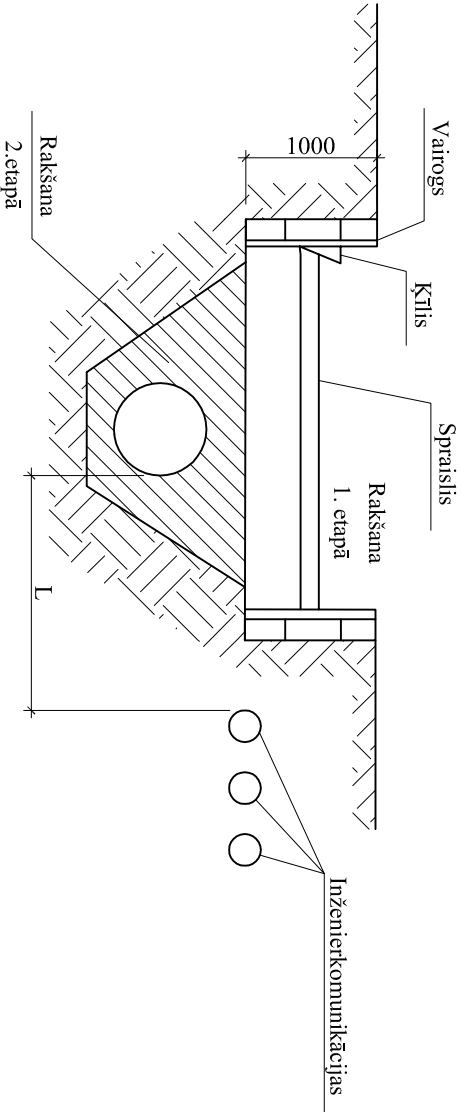

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Inženierkomunikāciju iebūves atzīmes precizēt dabā.
3. Ja no projektētās pašēces kanalizācijas, kanalizācijas spiedvada vai ūdensvada ārējās malas līdz paralēli izvietotās esošās inženierkomunikācijas attālums (L) lielāks par 1 m, būvgrāvi atļauts rakt izmantojot mehānismus.
3. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.