



CAURUL VADU (ARĪ GĀZESVADU) ŠĶĒRSOŠANA

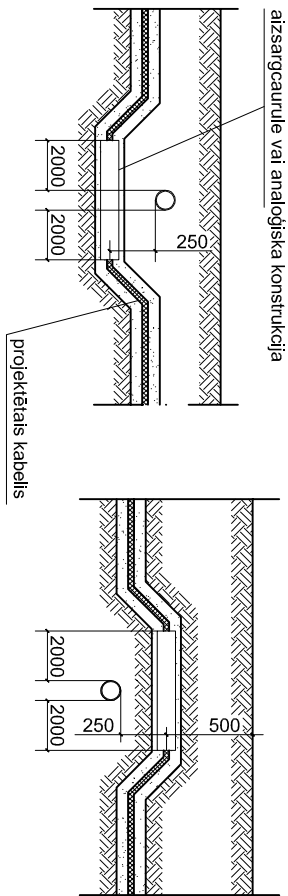

Ja netiek lietotas aizsargcaurules vai analogiskas konstrukcijas veidā, kur projektētā kabeļa trase šķērso cauruļvadu (to skatīt arī gāzesvadus), tad minimālais vertikālais attālums starp kabeļiem un cauruļvadu ir 500 mm.


SILTUMTRASĒS ŠĶĒRSOŠĀNA

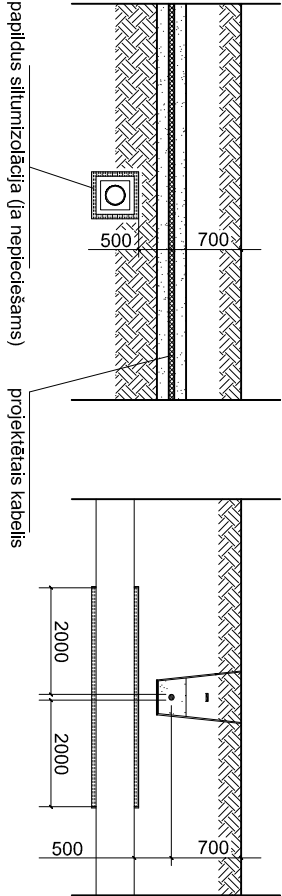

Pie apgrūdinātiem apstākļiem attālumu starp kabelu līniju un siltumtrases konstrukcijām iespējams samazināt līdz 250 mm.


Silūntitrasi 2 m atālumā no mājīgliem tases kabeļiem jābūt tāda silūntitrzolaīcija, lai augstas temperatūra nepārīnīstī vasaas maksīmumu varīk par 10 °C, un zīemas mīnīmumu varīk par 15 °C. Ja šīs prasības nav īespījams īzpīlīt, jāīrīkojas saskaīā ar aktuālās redakīcijas EīN punktu 2.3.96.

IELU, CEĻU UN LAUKUMU ŠĶĒRSOŠANA

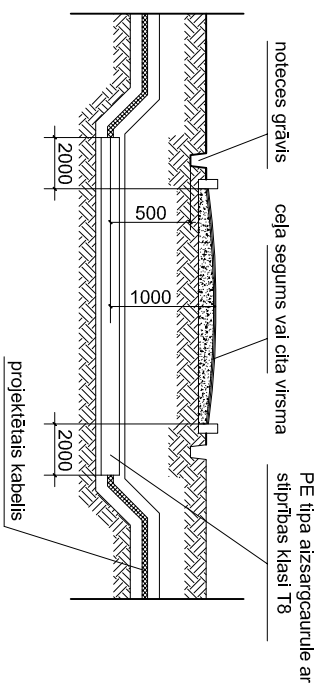

Kabeļu līnijas, kas šķērso ielas, ceļus vai laukumus, jāievieto aizsargcaurules vai analogiskas konstrukcijas visā šķērsgesijas būvēs garumā, ieskaitot arī būvju aizsargjoslas. Visparīgā gadījumā, kad aizsargjoslas nav noteiktas, kabeļi jāaizsargā arī 2 m garā posmā ziemeļos un dienvidos, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu kabeļu aizsargos.


PROJEKTĒTAIS KABELIS TRANŠEJĀ

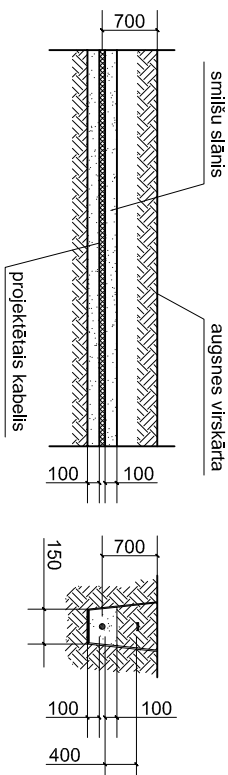

Kabeļu guldīšanas dziļumu ir pieļaujams samazināt līdz 500 mm trases daļās. Iesākās par 5 m, kur kabeļu trase šķērso pazemes būves (pie noteikuma, ka kabeļi nodrošina ar mehānisko aizsardzību) vai pie levadēm ēkās.

Vietās, kur kabeļa trase šķērso ielas, ceļus un laukumus minimālais guldīšanas dziļums ir 1 m.


CITU KABELŲ TRASŲ ŠKĖRSOŠANA

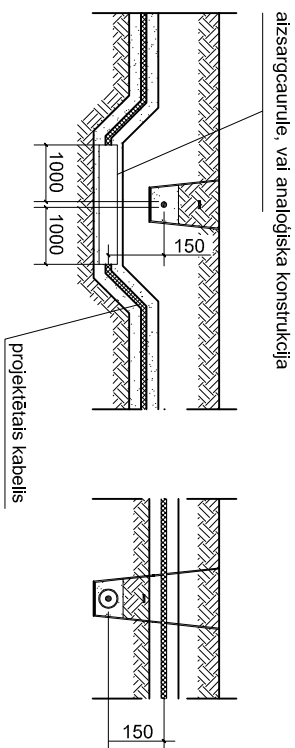

Ja netiek lietotas aizsargcaurules vai analogiskas konstrukcijas vietā, kur projektētā kabeļa trase šķērso citus kabeļus, tad minimālais vertikālais attālums starp kabeļiem ir 500 mm.

Skērsrojums sakaru kabeļiem jābūt izvietotiem virs spēka kabeļiem, un lielāka sprieguma spēka kabeļiem jāatrodas zem zemāka sprieguma spēka kabeļiem.

1. Zemsprieguma kabelis;
2. Cits tā paša īpašnieka zemsprieguma spēka kabelis vai kontrols kabelis
3. Brīdinājuma lente



Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saieta laukums - 1, Madona LV-4801		Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā	
		Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads	
		© All rights reserved.	
		© Izmantojamts saskaņā ar autoritēstbu likumu.	
EL Tdaļ.vad.	Uldis Aizupietis	Līguma Nr.10/08	
Izstrādāja	Uldis Aizupietis	Mērogs: b.m.	
		Stadija	Lapas
		TP	8
			Ras. Nr.
			ELT-8