


# ŪDENS SAGATAVOŠANAS STACIJAS USS-1 TEHNOLOĢISKĀ SHĒMA b.m.

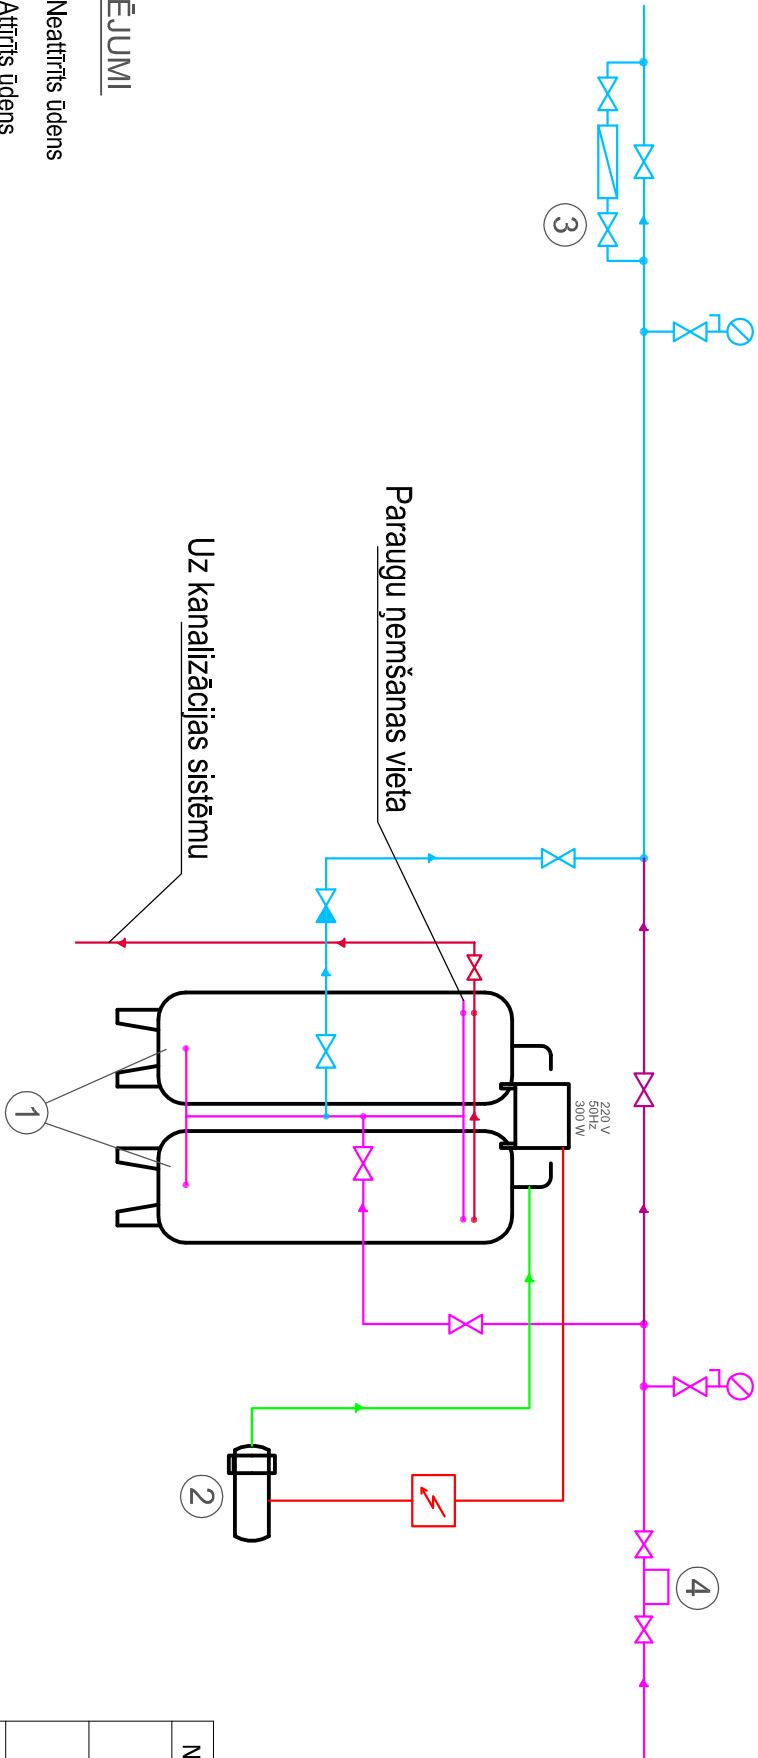

## IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Iekārtas	Daudzums	Piezīmes
1.	Ūdens atdzelzošanas iekārta EcoIRON 1002 PDA ar vadības bloku	1	H=1850, Ø900mm
2.	Gaisa kompresors RENO-FF 2402, 2kW, 400W	1	
3.	Ūdens skaitītājs Minol 11/2" 10m3/h 30'	1	
4.	Mehāniskais filtrs NW 50, 2" , 25 mikr	1	

## PIENĒMOTIE APZĪMĒJUMI

— NŪ	Neatīrīts ūdens
— AŪ	Atīrīts ūdens
— AL	Apvadlīnija
— K	Kanalizācija
— G	Gaisa vads
— E	Elektrības vads
☒	Ventīlis
☒	Manometrs ar izlaides krānu

## Piezīmes:

- Pirms iekārtu pasūtīšanas, uzstādīšanas, konsultēties ar iekārtu ražotājiem
- Iekārtas iespējams aizstāt ar tehniski analogām iekārtām
- Kopējā iekārtām instalējamā jauda 2.3 kW

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Sateļa laukums - 1, Madona LV-4801			Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā		
			Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads		
			Lapas nosaukums:		
TN dal.vad.	Alvars Dukulis	02.05.2010	Ūdens sagatavošanas stacijas USS-1 tehnoloģiskā shēma		
Izstrādāja	Toms Butāns	02.05.2010			
			Stadija	Lapas	Ras. Nr.
			TP	11	TN-2

**BELSS**

Rīga, Kaļķenes iela 22a  
Tālrunis: +371 67322333  
Fakss: +371 67828366

© All rights reserved.  
© Izstrādājams saskaņā ar autoritēstību likumu.