



STANDARTA RASĒJUMI
(PIELIKUMS Nr.4)
SEGUMU ATJAUNOŠANA

GRANTS BRAUKTUVES
ATJAUNOŠANA

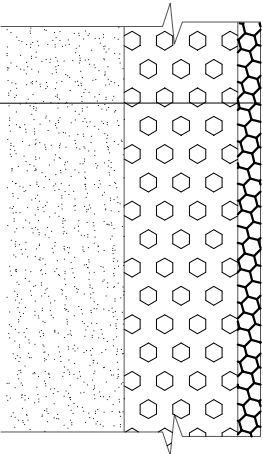


Dolomīta šķembas (fr. 5-20), h=5 cm
Dolomīta šķembas (fr. 20-40), h=25 cm
Smiltis (K>1) visā tranšējas dziļumā

ASFALTA BRAUKTUVES
ATJAUNOŠANA

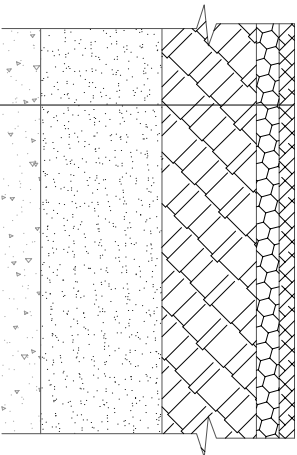


Bitvais asfaltbetons ABT 11, h=4 cm
Karstais pamatu maisījums AG 22, h=6 cm
Šķembas, h=25 cm
Vidēji rupja smiltis ar filtrācijas koeficientu>3m/Øn, h=30cm
Dabīga grunts vai pievesta smiltis tranšējas aizbērumam

ZĀLIENA ATJAUNOŠANA

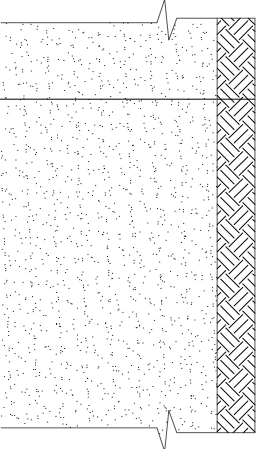

Melnzeme, h=10 cm
Dabīga grunts vai pievesta smiltis tranšējas aizbērumam

BETONA SEGUMA
ATJAUNOŠANA

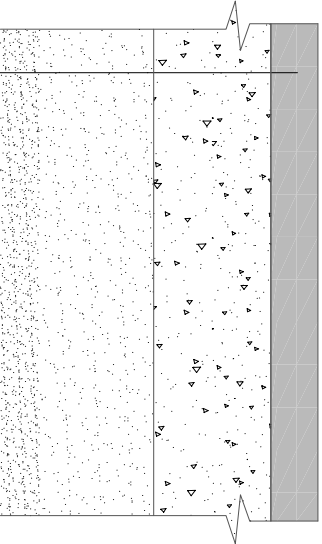

6 cm betons C25/30
14 cm dolomīta šķembas (fr. 20-40)
smiltis (K>1)

Piezīmes:
1. Pielikumu skatīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.