


STANDARTA RASĒJUMI
(PIELIKUMS Nr.15)


Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija un paplašināšana Lādonas ciemā

TIPVEIDA KANALIZĀCIJAS PLASTMASAS AKAS


Tipveida plastmasas aka

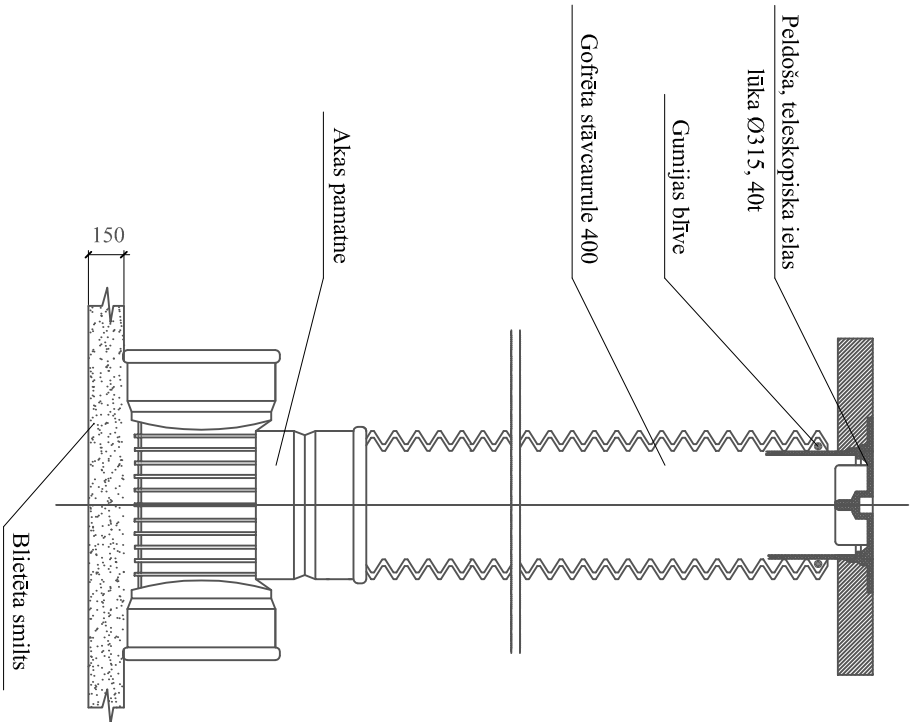

Tipveida plastmasas pārkrituma aka

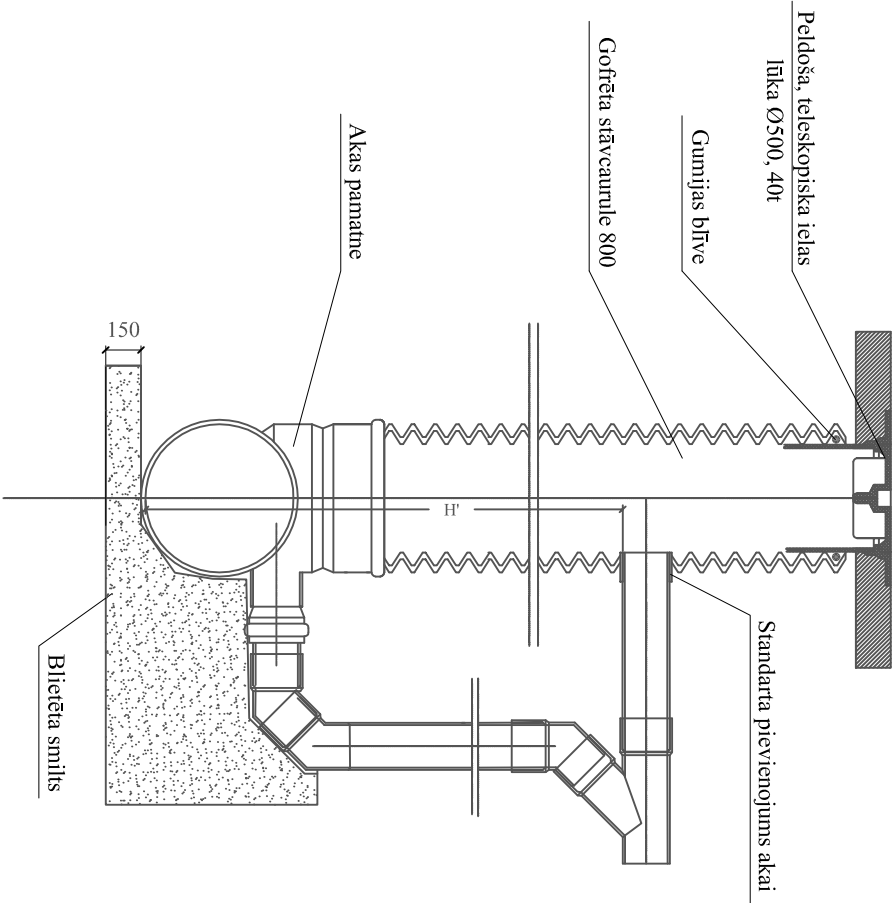

Māju pieslēgums

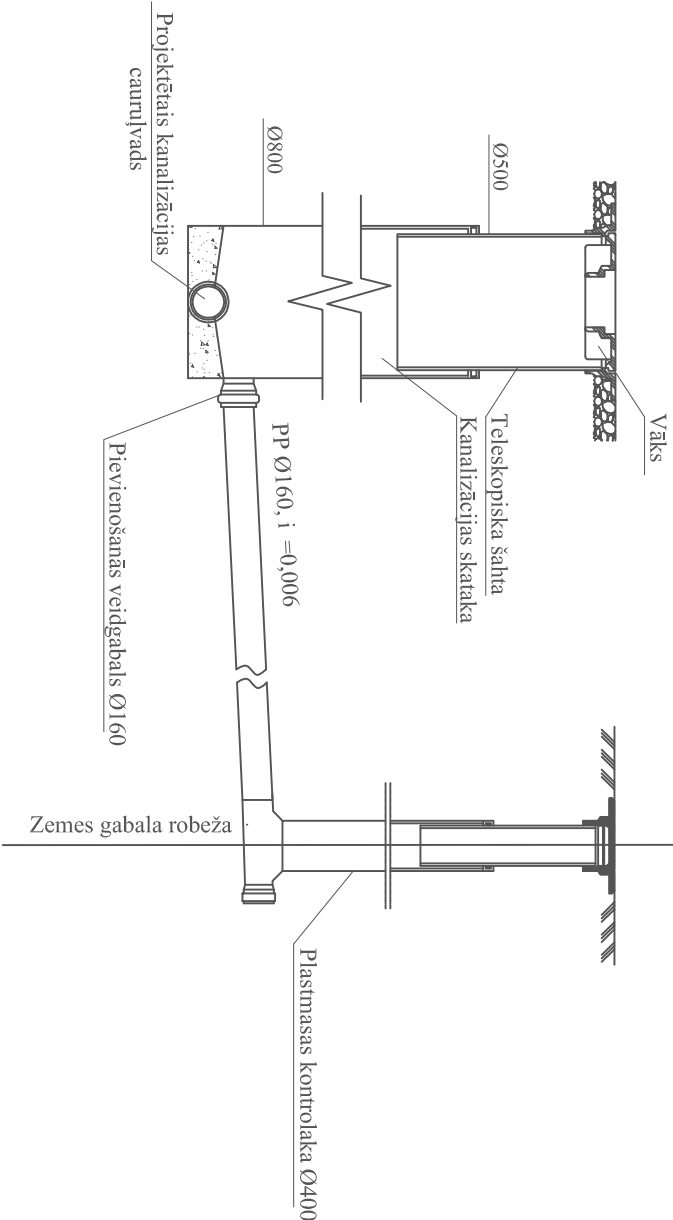

- Piezīmes:
1. ūdens caurlaidības marka W6
 2. Pielikumu skaīt kopā ar citiem ŪKT sadaļas pielikumiem.
 3. Pārkrituma akas izmantojamas, ja $H > 0,5m$.
 4. Pieslēguma caurulei akā augšas atzīmei ir jāsakrīt ar tranzīta caurules augšas atzīmi.
 5. Pirms cauruļvadu/aku ieguldīšanas, grunti blīvēt līdz dabiskajam blīvumam.
 6. Izmēri doti milimetros