










PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI.	
	KUSTĪBAS DETEKTORS DSC EC-301
	STIKLA IZSĪŠANAS DETEKTORS DSC DG-50
	MAGNETISKAIS KONTAKT FM-102
	ASP PANELIS NX-8-BO-EUR korpusā NX-003
	ASP TASTATURA GE NX-1508
AS-1 	SIRĒNA IEKŠEJAI UZSTĀDĪŠANAI LD93
AS-2 	SIRĒNA ĀRĒJAI UZSTĀDĪŠANAI SL-200

EKSPLIKĀCIJA

N.p.k.	Nosaukums	Izmēri Ø, mm	Mērv.		Piezīmes
			Skaitis		
Ūdens atdzelžošanas iekārtas Q-10 m3/h					
1.	Spiedfiltrs	DN950 H=1850	kompl.	1	Kemic 1002PDA vai analogs
2.	Ūdensmērītājs	DN50	gab.	2	Zener vai analogs
3.	Gaisa pūtējs		gab.	1	P~2.2 kW
4.	Traps, 1000x100x135		gab.	1	
5.	Dezinfekcijas komplekts		gab.	1	
6.	Kontroles skapis		kompl.	1	
7.	Elektroradiators		gab.	1	
8.	Elektrības barošanas stac. Nr.1		kompl.	1	11 kW, 13,7 kVA Izvietota piebūvē
9.	Rupjo gruzu filtrs		gab.	2	
10.	Elektromagn. ūdensmērīt.	DN50	gab.	1	Honeywell vai analogs
11.	Digitālais spiediena devējs		gab.	1	Honeywell vai analogs

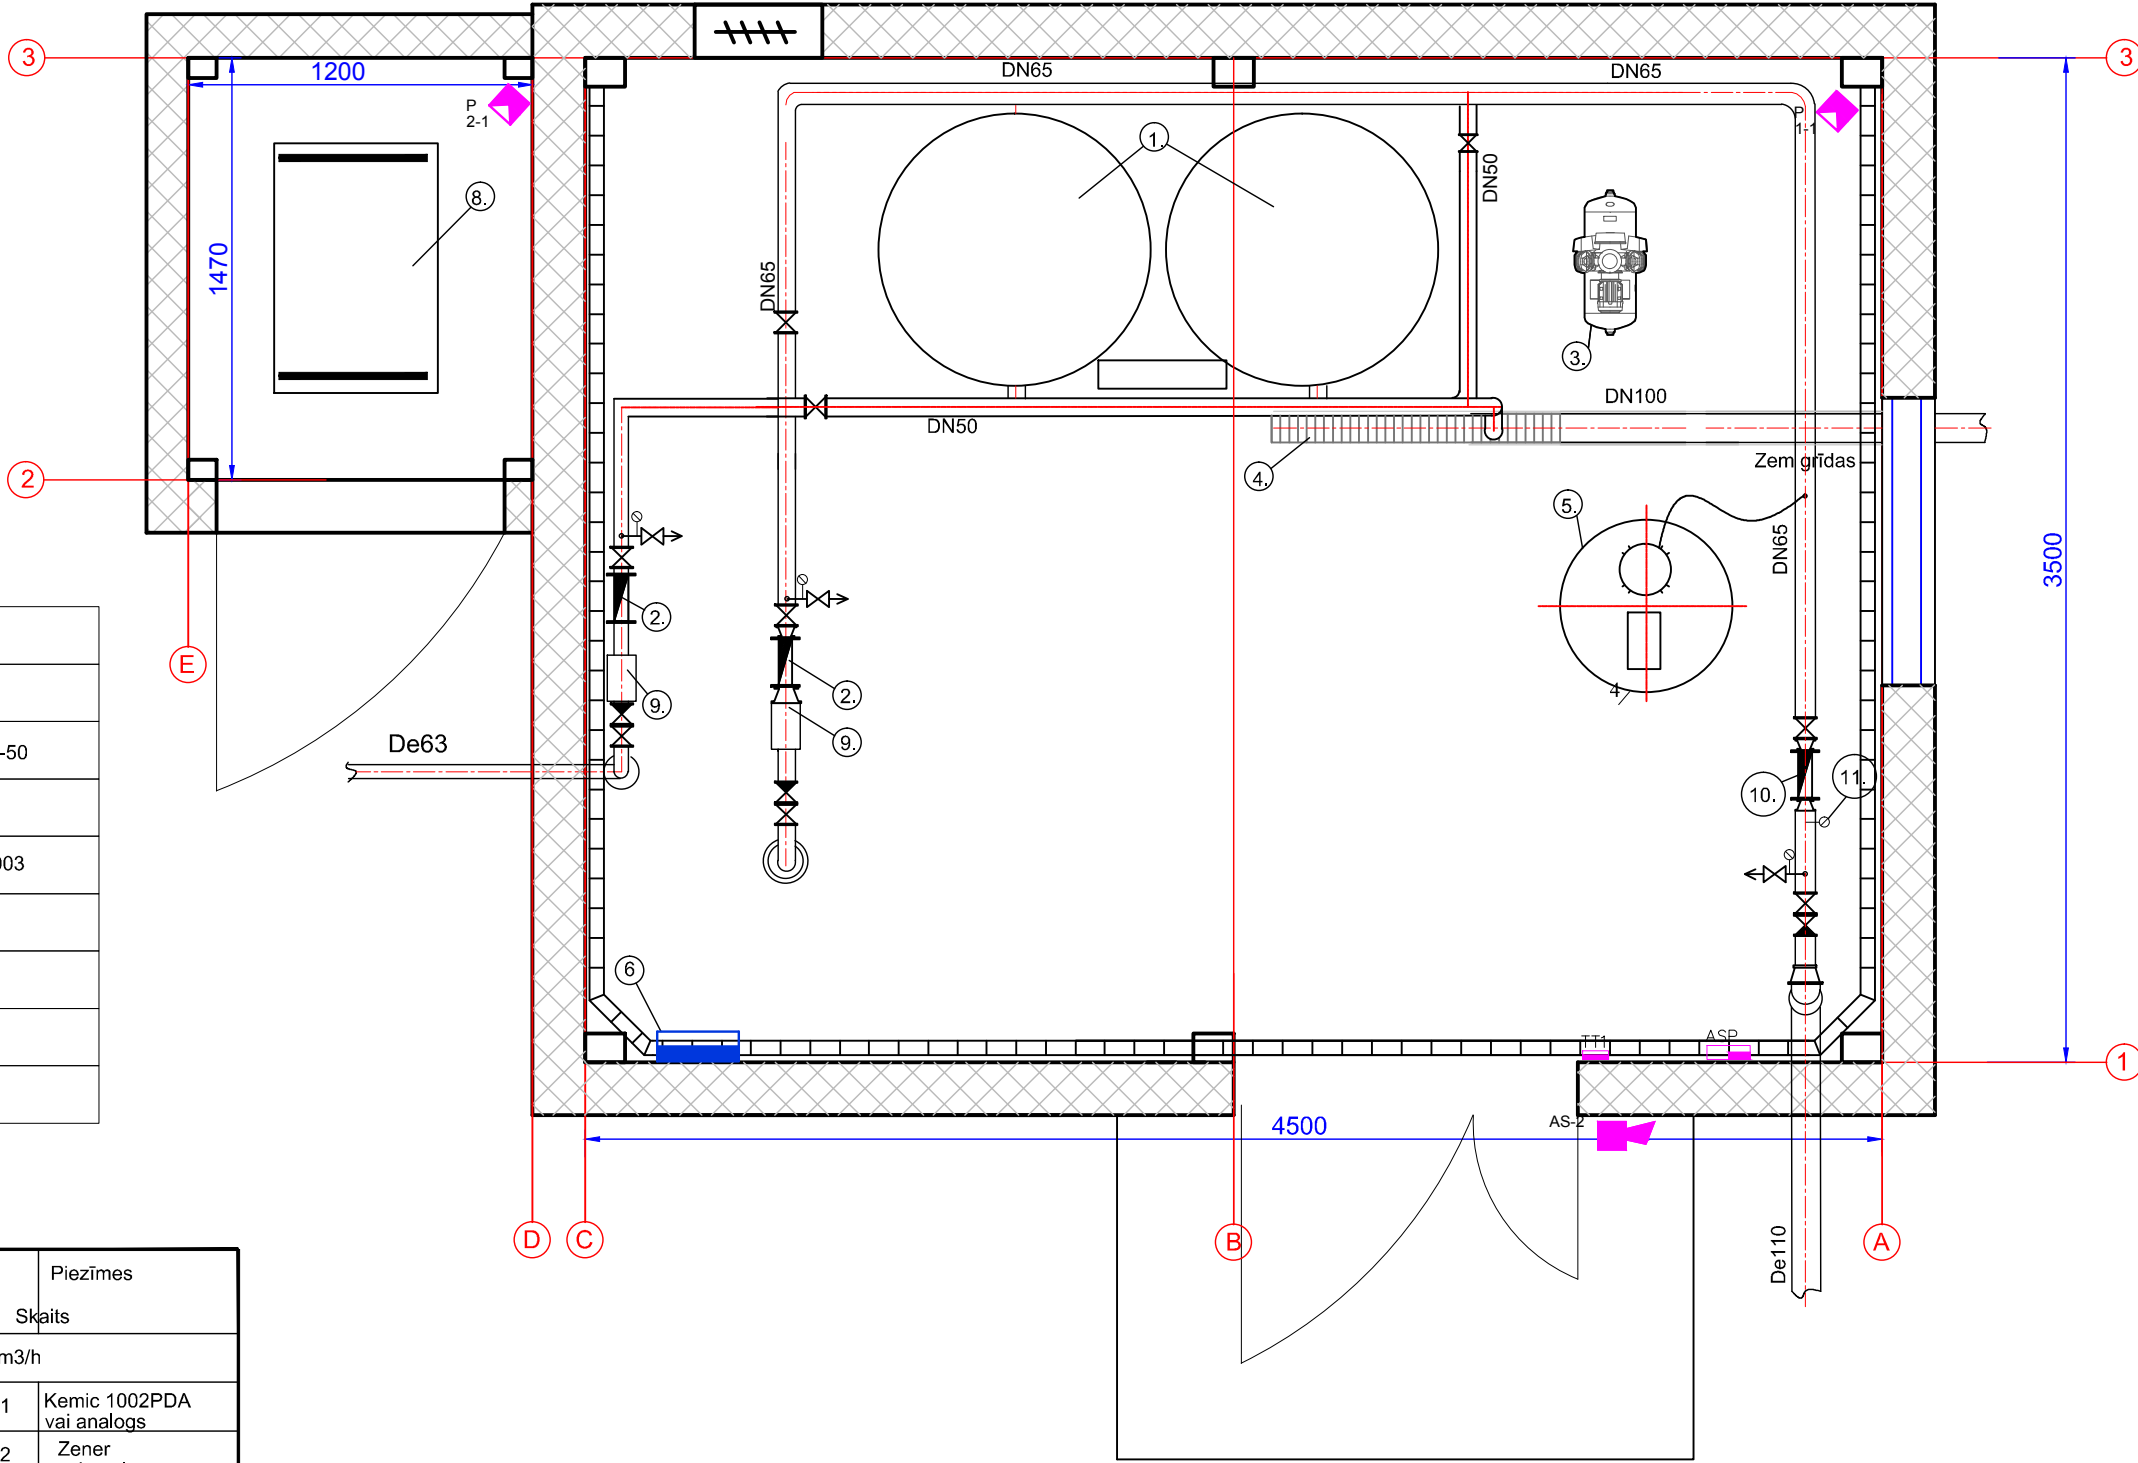

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība			
Daļas vadīt. <i>K.Bērziņa</i>				02.2012.	Lapas nosaukums Ūdens atdzelžošanas stacijas plāns ar apsardzes tīkliem.			
					Objekta reģistrācijas Nr. 2.4.6./01-12			
Inv. Nr.				Proj. stadija TP	Marka VS-AS	Lapa 1	Mērogs 1:25	 Ekolat sia <i>Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2640-R , Daugavpils 1.Preču 30a tālr.65424646</i>