








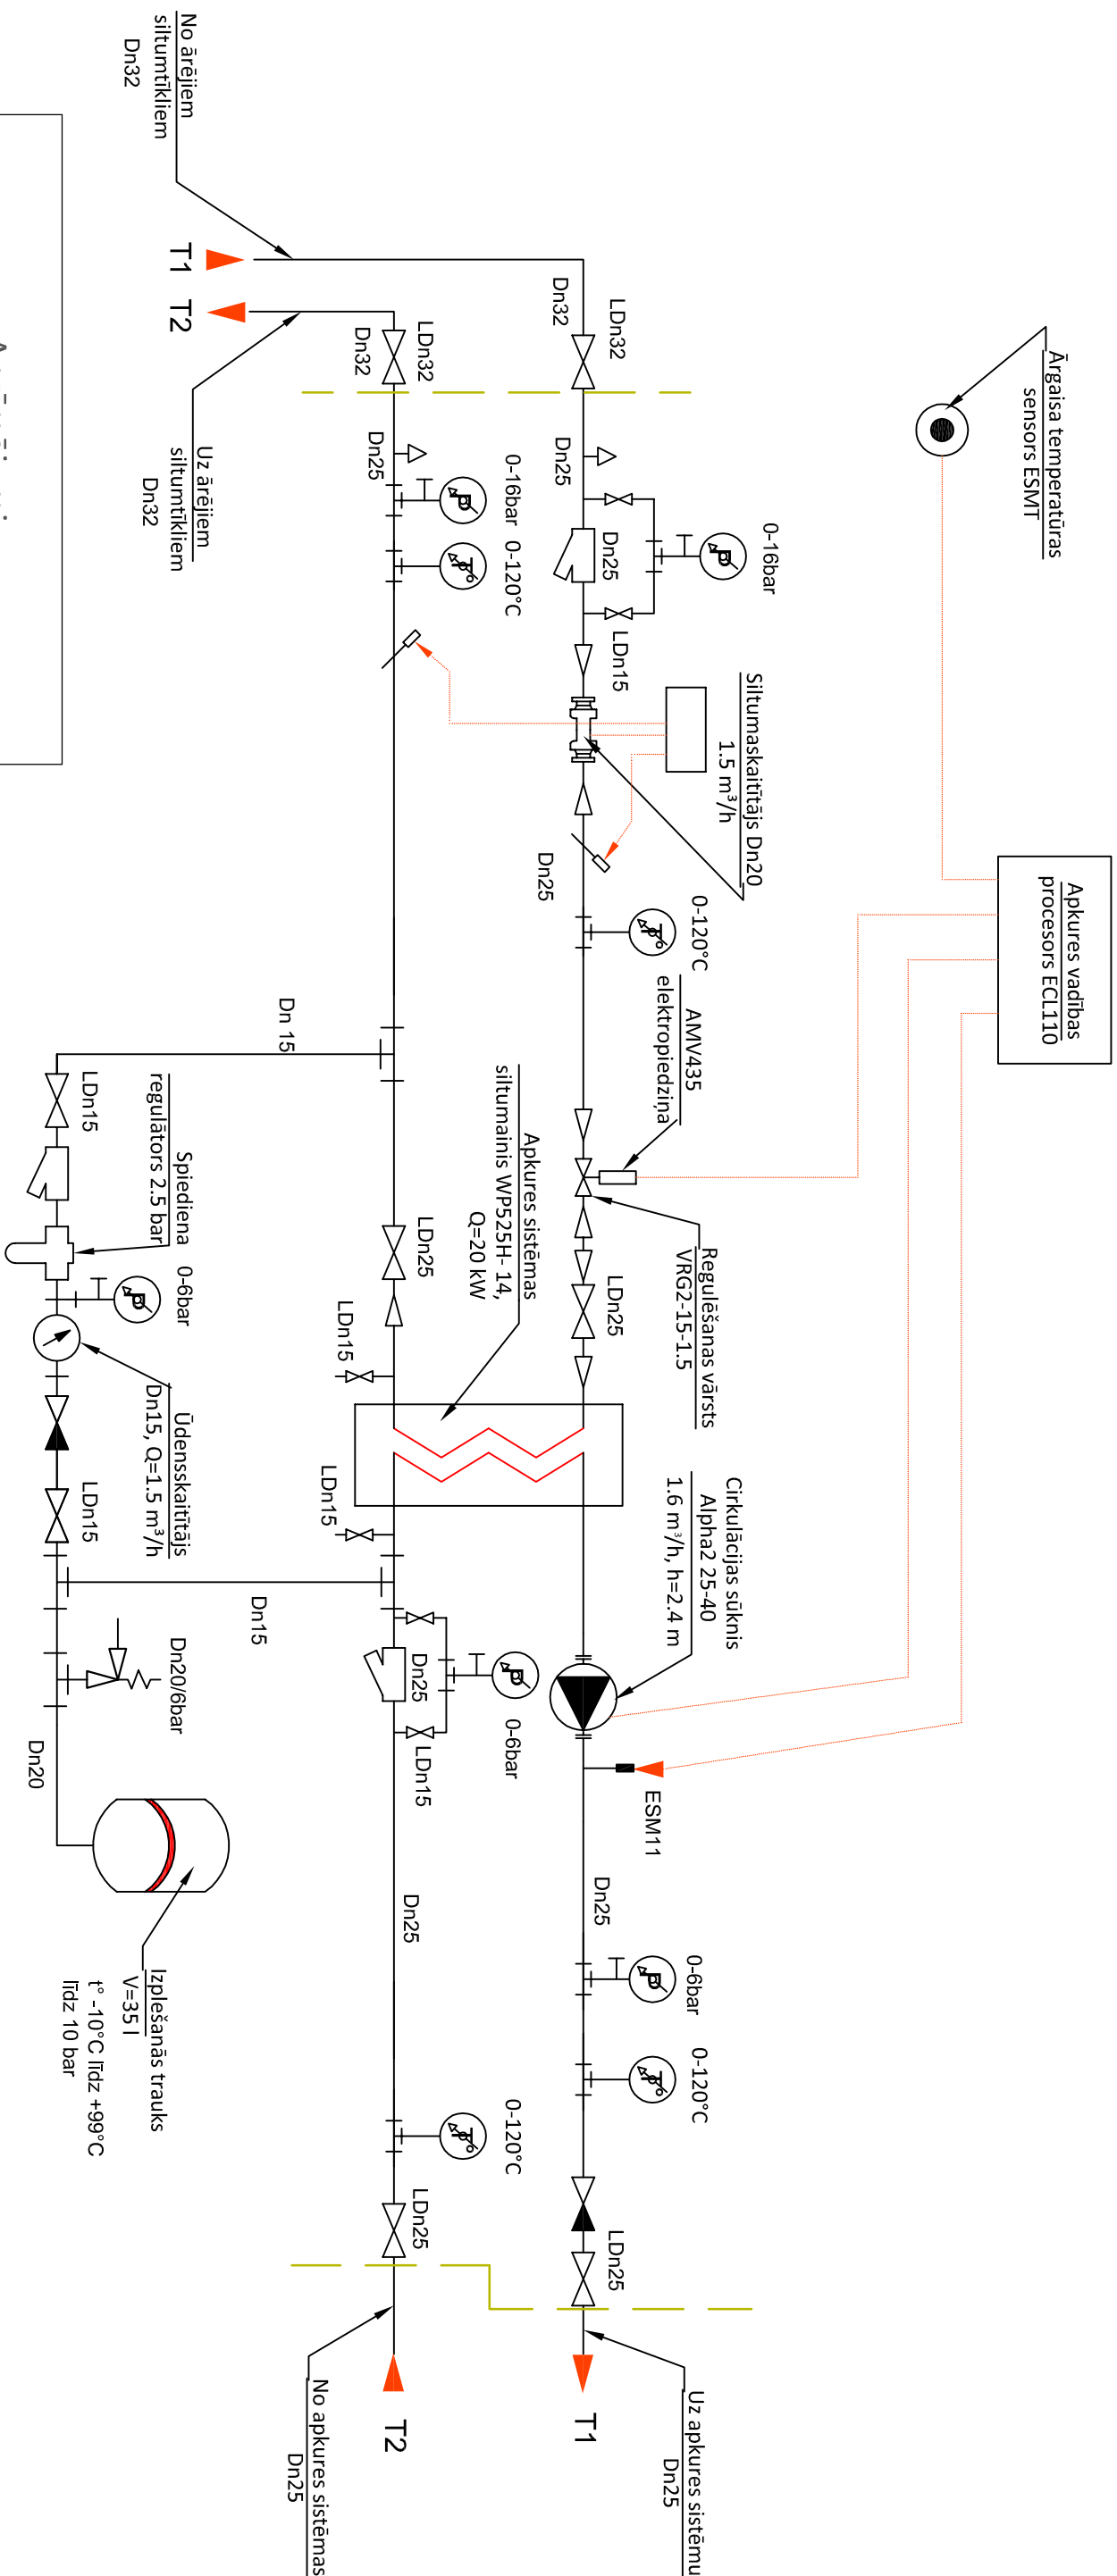

SILTUMMEZGLŠ. PRINCIPIĀLĀ SHĒMA

Ozolu 5



Apzīmējumi

- 







- Lodveida ventīlis
 Pretplūsmas vārsts
 Sietveida filtrs
 Apkures turpgaita
 Apkures atpakaļgaita
 Aukstais ūdensvads
 Manometrs 0 - 16 bar,
 ar nopūtējkrānu
 Termometrs 0-120 C°
 Drošības vārsts 0-6 bar
 Projekta robeža

" E. Lāča 'Laura' Madonā " SIA Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801					
<i>Uzvārds</i>	<i>Paraksts</i>	<i>Datums</i>			
Būvpr.d.vadl	V. Kļaviņš	12.2014			
Izstrādāja	E. Lācis	12.2014			
Projekts: " Siltumtases un siltummezglu atjaunošana Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā " Adrese: Ozolu ciems, Liezēres pagasts, Madonas novads			Pasūtītājs: SIA " MADONAS SILTUMS " Reģ.Nr. 45403004471	A3 MĒROGS	
			Adrese: Cesvaines iela 24, Madona, Madonas novads, LV-4801		
SILTUMMEZGLS. OZOLU 5 PRINCIPIĀLĀ SHĒMA			STAD.	LAPA	LAPAS
			BP	SM-5	
			12. 2014.		