



PĀRSEDZE PR - 1

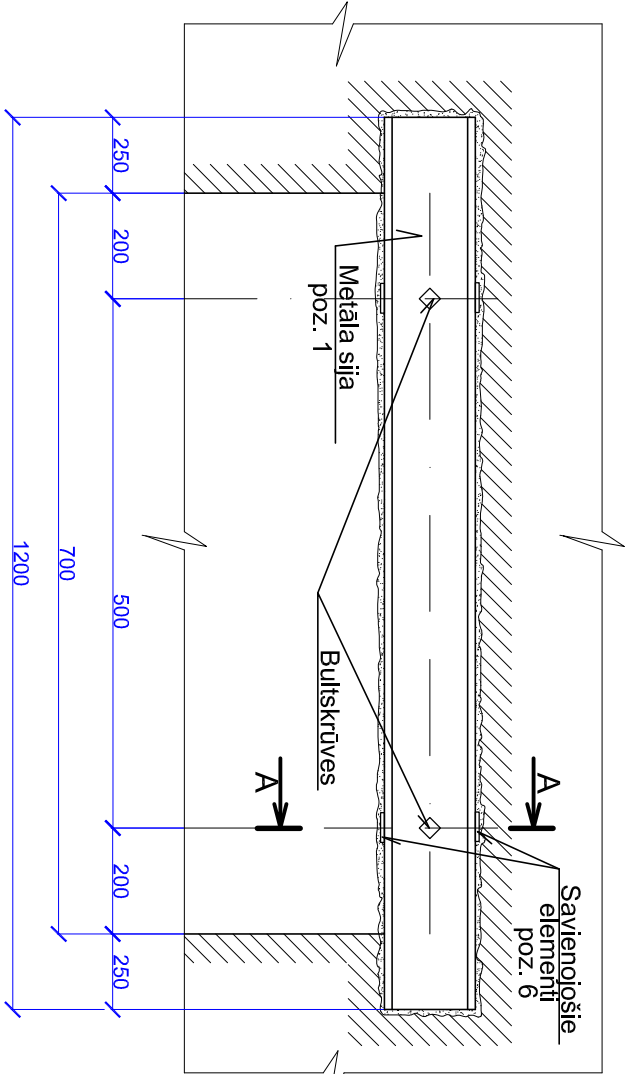

BULTSKRŪVE

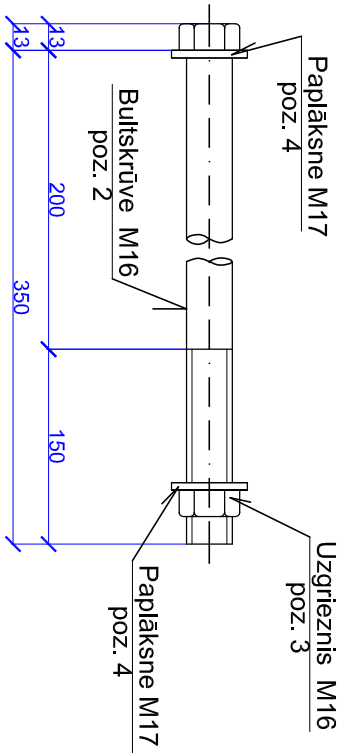


METĀLA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Elementu marka	Poz.	Šķērsgriezums mm	Garums, mm	Skaits	Masa, kg			Piezīmes
					poz.	poz. kopā	markas	
Metāla sija	1	┐ 10	1200	1	12.02	12.02	12.02	
	2	Bultskrūve M16	350	1	0.70	0.70		
	3	Uzgrieznis M16	-	1	0.03	0.03		0.75
Bultskrūve	4	Paplāksne M17	-	2	0.01	0.02		
	5	- 40x4	400	1	0.50	0.50	0.50	


MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA PĀRSEDZEI PR - 1

Garums mm	Sienas platums mm	Metāla sija ┐ 10	Bultskrūve M 16	Uzgrieznis M 16	Paplāksne M 17	Paplāksne 100x100x4	Savienojošie elementi - 40x4	Briestošā java M-100 m³
1200	510	2	2	2	4	—	4	0,07

ŠĶĒLUMS A - A

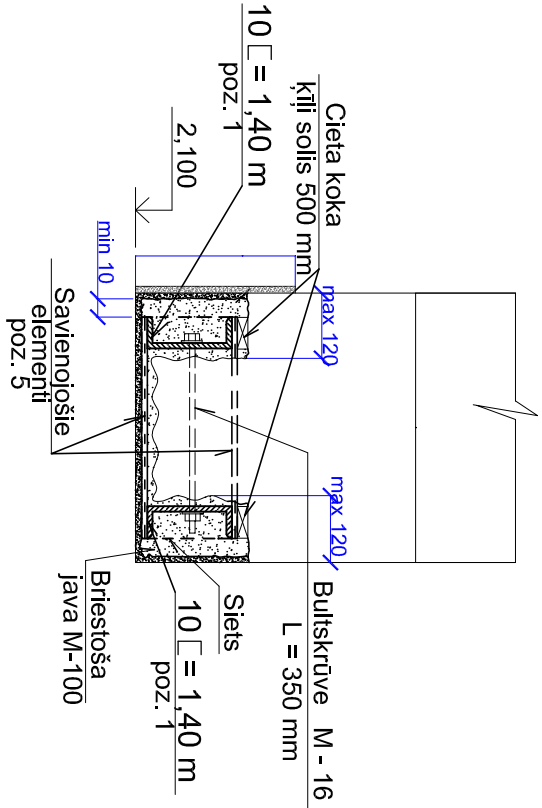


SAVIENOJOŠAIS ELEMENTS

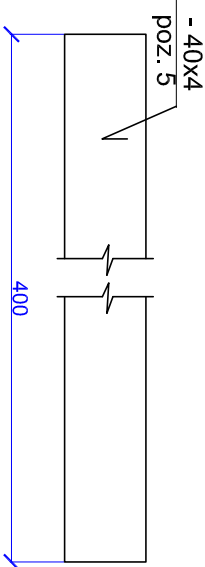

Darbu veikšanas secība.

- 1) Pārsegums, kas atrodas virs izkaļamās aitas, jānobalsta uz droša pagaidu balsta konstrukcijas laidumā 0.5m uz katru pusi izkaļamais aila.
- 2) Uz projektētās atzīmes ķieģeļu sienā no vienas puses tiek veidota rievā dziļumā un augstumā atkarībā no profila izmēriem.
- 3) Pa caurumiem profilā tiek izurbti caurumi mūrī.
- 4) Uz svaigas cementa javas M100 rievā tiek uzstādīts metāla profils, apūts ar tērauda sietu. Uzstādītais profils tiek cieši iekļēts attiecībā pret augstāk esošo ķieģeļu mūrī ar antiseptētiem koka ķīļiem ik pēc 0.5m.
- 5) Veido rievu no otras puses un uzstāda otru metāla profilu, kurš tāpat tiek iekļēts. Abi metāla profili tiek savilkti ar savilcējubultām.
- 6) Ja savilcējubultas nav vajadzīgajā skaitā, atļauts pēc profilu savilkšanas tos savienot sametinot ar tērauda savienotājuzliktniem -4x40 vai armatūru diam.16mm augšā apakšā projektēto bultu vietās. Pēc tam savilcējubultas var tikt izņemtas.
- 7) Pēc tam sprauga starp profilu un mūrī tiek aizpildīta ar cementa javu M100, sevišķi rūpīgi to iestrādājot balsta vietās.
- 8) Pēc cementa javas stiprības sasniegšanas ne mazāk par 50% tiek izkalta aila pēc projekta izmēriem.
- 9) Apmest visas pārsedzes plāksnes ar cementa javu.
- 10) Pagaidu balstu konstrukciju nojaukt pēc vismaz 70% javas projekta stiprības sasniegšanas.

<div><div>SIA "C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tālr. 29455017</div></div>				Projekta nosaukums Katlumājas pārbūve Kusē, Aronas pagastā, Madonas novadā				Stadija		BP					
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums vai apraksts Pārseḁze PR-1				Rasējuma		Marka		AVK			
										Numurs		3			
Būvpr. d. vad.	L.Mīlneviča		10.06.2017.	Pasūtījuma Nr. 03/2017/04								Mērogs		b:m	
Izstrādāja	L.Mīlneviča		10.06.2017.									Arhīva Nr. CP-2017/07/04/4			